

ANEXO UNICO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1-OBJETO.

1.1 El presente llamado a **Licitación Pública** tiene por objeto la **Adquisición del Servicio de Gestión de la Operación y Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Equipos Termomecánicos de Climatización** descriptos en el Pedido de Cotización adjunto, según los requisitos detallados en el presente **Pliego de Condiciones Particulares**

1.2 Esta licitación está compuesta de **1 renglón de conformidad con lo dispuesto en el Pedido de Cotización adjunto.**

1.3 Se admitirán cotizaciones por **cantidades parciales**, siempre que no sean inferiores al **cincuenta por ciento (50%)** de las cantidades indicadas para cada Renglón e incluirán en todos los casos, la totalidad de los costos de su entrega en el Hospital (Av. Calchaquí N° 5401, Florencio Varela). El oferente podrá cotizar por uno, varios o todos los Renglonés y el Hospital podrá evaluar y adjudicar los renglonés sobre la base de su adjudicación integral.

1.4 Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de una Unión Transitoria de Empresas. Se desestimarán todas aquéllas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición.

1.5 La Orden de Compra tendrá una vigencia de seis **(6) meses** a contar desde su suscripción, pudiendo prorrogarse por **hasta dos (2) meses adicionales**. Durante la vigencia establecida, el Hospital podrá, según las necesidades y demandas del Área Requirente, disponer ampliar o reducir cantidades de conformidad con lo dispuesto en el Punto 15 de estas Condiciones Particulares. El Hospital no efectuará solicitudes fuera del plazo original de la Orden de Compra o de su prórroga.

2-PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA.

2.1 Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. El mismo se prorrogará automáticamente por sesenta (60) días más, salvo negativa del oferente, presentada por escrito hasta tres (3) días antes del vencimiento.

2.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de mantenimiento de la oferta, el Hospital podrá solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. Los oferentes no estarán obligados a prorrogar su oferta y lo expuesto no generará la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. Las solicitudes y las respuestas serán por escrito.

3-RETIRO O ENVIO DE PLIEGO - CONSTITUCIÓN DOMICILIO COMUNICACIONES.

3.1 Los Interesados deberán obtener el Pliego de Bases y Condiciones:

3.1.a- Físicamente: En la oficina de Compras del Hospital, o bien

3.1.b- Mediante Correo Electrónico: A licitaciones@hospitalelcruce.org informando CUIT de la empresa, razón social, y datos del procedimiento de selección de que se trate.

3.2 En ambos casos hasta dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura y previa acreditación del depósito en cuenta corriente del Banco de la Provincia de Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042, por la suma de **Pesos Siete Mil (\$ 7.000,00)**.

3.3 En dichas oportunidades, deberán constituir también el “Domicilio de Comunicaciones” y “Dirección de Correo Electrónico” al que el Hospital enviará todas las comunicaciones previas a dicho acto y que hagan al proceso licitatorio.

3.4 Los interesados podrán consultar el texto del Pliego de Bases y Condiciones accediendo a través de www.hospitalelcruce.org (link licitaciones/compras).

4- CONSULTAS Y ACLARACIONES.

4.1 Los interesados que necesiten cualquier aclaración podrán solicitarla al Hospital hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina de Compras del Hospital, en el horario de 09:00 a 13:00 horas o vía correo electrónico a la dirección indicada en el Punto 3.1.b- de estas Condiciones Particulares, hasta las 15:00 horas del último día hábil permitido.

4.2 El Hospital responderá por escrito a toda solicitud de aclaración a más tardar dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura. El Hospital enviará una copia de su respuesta a todos los que adquirentes de los pliegos, incluyendo una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia. Las Comunicaciones a quienes hubiesen adquirido el Pliego de Bases y Condiciones, se harán en el “Domicilio de Comunicación” que hayan constituido al efecto – Punto 3 de estas Condiciones Particulares. Será responsabilidad del oferente constatar su corrección e informar cambios, de corresponder. El resto de los interesados podrán conocer el texto de las explicaciones, accediendo a las “Circulares Por Consulta” del Pliego de Bases y Condiciones, a través de www.hospitalelcruce.org (link licitaciones/compras).

4.3 Antes de la fecha límite de presentación de las ofertas, el Contratante podrá modificar el Pliego de Bases y Condiciones, expidiendo enmiendas o bien emitir “Circulares de Oficio” las cuales serán notificadas o publicadas de conformidad con lo dispuesto en el punto anterior.

4.4 Cualquier enmienda o aclaración será parte del pliego de Bases y Condiciones.

4.5 El Hospital, si fuera necesario, podrá prorrogar la fecha límite de presentación de ofertas, a fin de dar a potenciales oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus ofertas.

5- OFERENTES-CONDICIONES REQUERIDAS.

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

5.1 Estén habilitados por el Registro de Proveedores del Hospital.

5.2 Los proponentes que formulen ofertas sin estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Hospital, deberán presentar junto a la oferta la correspondiente solicitud de inscripción, agregando toda la documentación necesaria hasta el momento en que la autoridad adjudicante proceda a dictar el acto administrativo que corresponda. Para el caso de que la inscripción no haya sido resuelta con anterioridad, en el acto administrativo que disponga la adjudicación, el órgano adjudicante deberá expedirse respecto de la solicitud de inscripción.

5.3 Certificado Visita a Instalaciones

CONSTANCIA DE VISITA AL ESTABLECIMIENTO: certificada por el Director Ejecutivo y/o Director de Infraestructura y Tecnología la visita a la dependencia se efectuara únicamente en día y hora que fije la autoridad competente del hospital, coordinada por el Sr. Encargado del Servicio, para todos los interesados. Pasada dicha fecha y hora no se receptaran nuevas visitas al establecimiento. El Director Ejecutivo y/o Director de Infraestructura y Tecnología del hospital conformarán la Visita. El encargado del Servicio acompañará y asesorará a los interesados en la realización de la visita. Por lo tanto, la presentación de la oferta llevará implícito el total conocimiento de las condiciones en las que se desarrollarán las tareas que se le contraten. La falta del Certificado de Visita será causal de rechazo de la oferta. Asimismo, se confeccionara un Acta de Visita que deberán conformar todas las empresas interesadas presentes y el Director Ejecutivo del Hospital.

6- OFERTAS - SU PRESENTACIÓN.

6.1 Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse conforme al siguiente detalle:

6.1.a- Escritas a máquina.

6.1.b- Por duplicado.

6.1.c- En sobre común sin membrete o en cajas o paquetes si son voluminosos, perfectamente cerrados, identificando claramente:

- **Expediente N° : 2915-13257/2022**
- **Licitación Pública N°:**
- **Fecha de Apertura:**
- **Hora Apertura:**

6.1.d- Si los sobres o cajas no están sellados e identificados o no son entregados en la Oficina de Compras del Hospital (**NO en la Mesa de Entradas y Salidas General**), el Hospital no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

6.1.e- Rubricada por quien detente el uso de la firma social o con poder suficiente para representar a la empresa.

6.1.f- Las enmiendas o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de la propuesta.

6.1.g- La cotización se efectuará por precio unitario y precio total de cada Renglón. El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Hospital por todo concepto. Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma. En el caso de presentar ofertas alternativas, las mismas se cotizarán de igual forma.

6.1.h- La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación de los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, de las Especificaciones Técnicas y el sometimiento a todas sus disposiciones, y a las del Reglamento de Contrataciones del Hospital, **sin que para ello sea necesaria la presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones firmados junto con la oferta**. No serán consideradas las ofertas que no se ajusten en un todo a lo establecido en dicho Pliego o Reglamento y/o condicionen sus estipulaciones.

6.1.i- La Oferta presentada deberá estar compuesta por la totalidad de la información o documentos dispuestos en el Puntos 7 de estas Condiciones Particulares y/o cualquier otro documento requerido en el presente, de corresponder.

6.1.j- El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y el Hospital no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de licitación.

7- OFERTAS – FORMA DE COTIZAR - DOCUMENTACIÓN A INTEGRAR.

7.1 Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

7.2 Aquella documentación que exija este Pliego y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

7.3 La presente Licitación Pública se desarrollará en una (1) etapa.

7.4 El acto de apertura se cumplirá en acto público y con presencia de los Oferentes que deseen participar.

7.5 El sobre o paquete de cada oferente deberá contener, la siguiente información y documentación:

| SECCION A | CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE | FOLIOS |
|------------------|---|---------------|
| 1 | DDJJ con Denominación de la firma, Domicilios legal y real, Tel, fax y correo electrónico; | |
| 2 | DDJJ con Listado de integrantes de la firma (autoridades): Apellido y nombre, DNI y cargo, refrendado por el Representante legal de la Empresa; | |
| 3 | Acreditación de la representatividad legal del firmante de la oferta, cuando no surja de la Credencial de Proveedor del Hospital, certificado por Escribano Público y legalizado por el Colegio respectivo; | |
| 4 | Contrato/Estatuto, Acta de Reunión de Contrato Social, Acta de Reunión de Socios, o Estatutos y Actas de Asamblea y de Directorio; | |
| 5 | Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del pliego de Condiciones Generales; certificado por Escribano Público y Legalizado por el Colegio respectivo; | |
| SECCIÓN B | HABILITACIÓN DEL OFERENTE | FOLIOS |
| 6 | Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Hospital o habilitados para el rubro a licitar, por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado Nacional y/o Provincial, en todos los casos de acuerdo con lo previsto en el Punto 5 de estas Condiciones Particulares; | |
| SECCIÓN C | GARANTIA DE OFERTA | FOLIOS |
| 7 | Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 9 de estas Condiciones Particulares; | |

| SECCIÓN D | ELEGIBILIDAD DEL OFERENTE | FOLIOS |
|-----------|---|--------|
| 8 | Declaración en instrumento privado que indique que no ha sido demandado por la Nación y/o la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes. En el caso de existir juicios, el Oferente deberá afianzar los montos totales involucrados, costos y costas; | |
| 9 | Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 13 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales; | |
| 10 | Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 14 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales; | |
| 11 | Declaración en instrumento privado que indique que la firma no utiliza ni utilizará mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de conformidad con las normas legales vigentes; | |
| 12 | Documentación emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que respalde la situación que, como sujeto, reviste frente al Impuesto al Valor Agregado; | |
| 13 | Para las empresas con domicilio fiscal en la provincia de Buenos Aires documentación emitida por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dependiente del Ministerio de Economía, que respalde la situación que, como sujeto, reviste frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos; | |
| SECCIÓN E | INFORMACIÓN TÉCNICA | FOLIOS |
| 14 | La evidencia documentada puede ser en forma de literatura impresa, planos, folletos, brochures o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas demostrando conformidad de los mismos con las E.T. | |
| 15 | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |
| 16 | Planilla de Oferta Económica | |

7.6 Al momento de la preadjudicación y adjudicación se verificará que cada empresa cumpla con las condiciones establecidas en la Resolución 4164 emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

7.7- Estabilidad y Periodo de Caducidad.

7.7.a- Los estudios de estabilidad realizados por el fabricante y/o importador deberán ponerse a disposición del organismo comprador, previa solicitud, debidamente autorizados.

7.7.b- A solicitud del Hospital y de ser necesario, el oferente deberá presentar copia del **prospecto** vigente de cada producto en idioma español a los fines de corroborar presentación y rotulación. Asimismo, el Hospital podrá requerir **muestra** de los Insumos durante el proceso de selección y/o durante la propia ejecución del contrato, de corresponder. El Hospital se reserva el derecho de hacer los análisis que considere

conveniente. La no presentación del prospecto o de las muestras, durante el periodo de evaluación de ofertas, podrá resultar en el rechazo de la oferta.

7.7.c- Los oferentes al efectuar las cotizaciones deberán hacerlo sobre la base de unidad de producto que se solicita, cualquiera sea la capacidad de envase que se comercialice, como así también la cotización de cada producto por 100 unidades a fin de facilitar la comparativa de precios.

8- DEFECTOS DE FORMA. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS. EVALUACIÓN.

8.1- Serán objeto de **desestimación** las ofertas:

8.a- Que se aparten de las bases de la contratación.

8.b- Que no estén firmadas por el oferente.

8.c- Formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Proveedores del Hospital o que no regularicen su situación dentro del plazo establecido en el punto 5.2 de éstas Condiciones Particulares.

8.d- Formuladas por firmas dadas de baja, suspendidas o inhabilitadas en dicho Registro.

8.e- Que contengan raspaduras o enmiendas en las partes fundamentales, como ser: "precios", "cantidades", "plazo de mantenimiento de oferta", "plazo de entrega", o alguna otra que haga a la esencia del contrato, y no hubieran sido debidamente salvadas.

8.f- Que estén escritas con lápiz.

8.g- Que no contengan la garantía de oferta o la declaración jurada de mantenimiento de oferta correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el Punto 9 de estas Condiciones Particulares.

8.h- Que no hayan adquirido y retirado o recibido el pliego en las condiciones previstas en los Puntos 3.1. a, b y 3.2 de estas Condiciones Particulares;

8.2- El Hospital podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o subsanaciones de sus ofertas, una vez abierta las mismas y hasta la preadjudicación. Las aclaraciones que se pidan y las respuestas que se den, ambas por escrito, no podrán alterar el Pliego de Bases y Condiciones, la esencia de la oferta o su precio, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes, razón por la cual no serán tenidas en consideración las respuestas que incurran en transgresión a estos postulados. Las respuestas a las solicitudes de aclaración o subsanación deberán realizarse en el plazo que se estipule en las mismas, el que no será mayor a dos (2) días hábiles, vencido el cual la Oferta podrá ser desestimada por el Comité de Preadjudicación sin más trámite.

8.3 No se divulgará a los Oferentes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, evaluación y comparación de las ofertas, ni sobre la recomendación de preadjudicación del contrato hasta que se haya publicada y notificada la misma.

8.4 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Hospital en la revisión, evaluación y comparación de las ofertas hasta la adjudicación del contrato, podrá resultar en el rechazo de su oferta, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9 (Prácticas Prohibidas) del Reglamento de Contrataciones

8.5 No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de preadjudicación, un Oferente desea comunicarse con el Hospital sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. El hospital solo procederá a dar respuesta a la comunicación presentada, durante la preadjudicación o con posterioridad a la misma, de corresponder.

9- GARANTÍA DE OFERTA.

9.1 La oferta deberá ser afianzada por el proponente por un importe equivalente al **dos por ciento (2%)** del valor total de la misma. La garantía de oferta deberá presentarse en la forma de:

9.1.a- Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta (ofertas menores a \$629.999,99 y en la forma dispuesta en el Anexo IV – Condiciones Particulares)

9.1.b- Fianza o Póliza de Seguro de Caucción o Garantía Bancaria.

9.2 En caso de constitución de la garantía mediante Póliza, la misma se deberá presentar en original. La póliza deberá ser extendida por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

9.3 La garantía de oferta será devuelta en las siguientes condiciones:

9.3.a- Al oferente adjudicatario, se le devolverá su garantía luego de la suscripción de la Orden de Compra. En caso de que un adjudicatario no firme la Orden de Compra por su exclusiva culpa, se le ejecutará la garantía de mantenimiento de oferta o se lo declarará inelegible en los términos del artículo 132 del Reglamento de Contrataciones.

9.3.b- A quienes no resultaron adjudicatarios, se le devolverá a su requerimiento, la garantía de oferta, para lo cual deberán concurrir a las oficinas de Compras del Hospital, dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la notificación de la adjudicación, dejando constancia de dicho retiro en el expediente del proceso de contratación.

10- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

10.1 Su constitución será al momento de la firma de la Orden de Compra y conforme lo dispuesto por el artículo 90 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al **diez por ciento (10%)** del valor total adjudicado.

10.2 En caso de constitución de la garantía mediante Póliza, la misma se deberá presentar en original. La póliza deberá ser extendida por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

10.3 La garantía será devuelta al PROVEEDOR una vez finalizadas las obligaciones contraídas.

10.4 La garantía de Cumplimiento deberá ser ampliada en el porcentaje respectivo, en oportunidad de ampliarse las cantidades de la Orden de Compra de conformidad con el Punto 15 de las Condiciones Particulares.

11- PERFECCIONAMIENTO CONTRATO.

11.1 El contrato se perfeccionará en el momento de notificarse la respectiva Orden de Compra por algunos de los medios establecidos en el artículo 8 del reglamento de contrataciones de este Hospital, o de suscribirse en instrumento respectivo en los plazos y las modalidades que determina esta reglamentación.

12. LUGAR ENTREGA.

12.1 Área de Ingeniería Hospitalaria, Hospital EL CRUCE, Av. Calchaquí N° 5401, Florencio Varela, de lunes a viernes de 8 a 16 hs.

13- PLAZO DE ENTREGA.

13.1 El plazo de entrega se establece en lo detallado en cada Renglón - en todos los casos, será el dispuesto en el **Pedido de Cotización**. De manera excepcional (casos de urgencia o emergencia), el Hospital podrá solicitar al proveedor adelantar total o parcialmente una entrega dispuesta.

14- PAGO.

14.1 Los precios en Pesos Argentinos que cobre el Proveedor por lo suministrado no podrán ser diferentes de los cotizados en su oferta.

14.2 En cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar ante la autoridad competente del Hospital:

14.2.a- FACTURA:

- Original y copia, deberá ser tipo "B" o "C", emitida de acuerdo con la Orden de Compra y con lo establecido en el Anexo II de la Resolución General N° 1415/2003 de la AFIP,
- La factura deberá indicar N° de Expediente que tramitó la contratación y N° de la Orden de Compra correspondiente,
- Todo error cometido en el cuerpo de la misma deberá ser enmendado con firma, aclaración y D.N.I. del responsable o apoderado de la firma,
- En cada una de las facturas que se presenten en esta institución se deberán adjuntar, en caso de corresponder, las constancias de exclusión de retenciones impositivas ya sean totales o parciales según RG 830 art. 38; así mismo se deberá informar la alícuota del impuesto al valor agregado que contiene su prestación, locación, bien o servicio. En caso de no presentación de la información requerida se entenderá que no posee exclusión de retención de ningún impuesto y que la tasa de impuesto al valor agregado es de 21%.

14.2.b-REMITO:

- Original debidamente conformado, emitido de acuerdo en la Orden de Compra y con lo establecido en el Anexo II de la Resolución General N° 1415/2003 de la AFIP, en el que conste la siguiente información: N° de certificado y la identificación de lote o serie de fabricación.

14.2.c- ORDEN DE COMPRA PARTICULAR

- Copias firmadas por el Proveedor y por las Autoridades correspondientes del Hospital.

14.2.d- DOCUMENTACIÓN IMPOSITIVA

- Copia Inscripción en la AFIP,
- Libre Deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
- En caso de estar incluido en Convenio Multilateral presentar copia del formulario,
- Constancia de IIBB,
- El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de

presentación de factura. El plazo comenzara a contarse a partir del día siguiente a la correcta presentación de la factura.

- El término fijado se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir atribuibles al Proveedor. Cuando se prevea el "pago contra entrega", se entenderá que el pago debe efectuarse después de operada la aceptación definitiva.
- En el caso de contratos con precio invariable hasta la finalización de los mismos, una vez producido el vencimiento del plazo establecido para el pago, el Proveedor podrá reclamarlo a partir del día siguiente, como así también la liquidación de intereses que pudiera corresponderle.
- Si la demora en el pago no obedeciera a causas imputables al Proveedor, dichos intereses se liquidarán a la tasa pasiva establecida por el Banco de la Nación Argentina, los que correrán desde la fecha del vencimiento del plazo para el pago no efectuado en término hasta el momento en que se remita la comunicación fehaciente al Proveedor de que los fondos se encuentran a su disposición.
- La Nota de Débito por intereses podrá ser presentada por el Proveedor hasta treinta (30) días después de haber hecho efectivo el cobro de su crédito. Vencido dicho plazo perderá todo derecho a su reclamo.

15- MODIFICACIONES DURANTE LA ADJUDICACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

15.1 Al momento de la adjudicación, la autoridad competente del Hospital se reserva la facultad de rechazar las ofertas, mediante resolución fundada, así como adjudicar los artículos requeridos por una cantidad mayor hasta un límite de un **veinte por ciento (20%)** o menor hasta el porcentaje dispuesto en el Reglamento de Contrataciones del Hospital.

15.2 Durante la ejecución de la Orden de Compra, el Hospital se reserva la facultad de ampliar las cantidades adjudicadas hasta un **treinta por ciento (30%)** o de reducir las mismas hasta un **veinte por ciento (20%)**.

15.3 En todo momento y previa aceptación del Proveedor, el Hospital podrá ampliar hasta un **cien por ciento (100%)** las cantidades adjudicadas, cuando el monto contratado resulte más favorable para el Hospital que la realización de una nueva convocatoria. En este caso, las partes podrán prorrogar la vigencia de la Orden de Compra, por hasta igual periodo.

16- MULTAS Y SANCIONES POR MORA.

16.1 Se aplicará una multa equivalente al **cinco por ciento (5%)** del valor de los efectos no entregados o que habiéndolo entregados fueran rechazadas, por cada cinco (5) días hábiles de atraso, o fracción no menor de tres (3) días hábiles, al Proveedor que no efectúe la provisión dentro de los términos y condiciones estipuladas en la Solicitud de Aprovisionamiento.

16.2 Se considera la mora por el simple vencimiento del plazo contractual sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.

16.3 Ante incumplimientos, el Hospital podrá:

16.3.a- Dar por terminada la Orden de Compra por exclusiva culpa del Proveedor,

16.3.b- Deducir de los pagos que deban hacerse al Proveedor, los montos establecidos en concepto de liquidación de daños y perjuicios por demoras en la entrega de los medicamentos o productos médicos, entregándose el recibo correspondiente,

16.3.c- Ejecutar la Garantía de Cumplimiento a los efectos de cubrir la totalidad del monto establecido, si las deducciones del punto 16.3.b no alcanzaren a cubrir el monto de la liquidación,

16.3.d- Iniciar las acciones legales pertinentes,

16.3.e- Suspensión de la habilitación del Proveedor en el Registro de Proveedores del Hospital.

17- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.

17.1 Si el Proveedor no concurriera a efectuar el retiro de la garantía presentada, dentro de los seis (6) meses de la citación, el Hospital procederá a la anulación del instrumento presentado (fianza o póliza o garantía bancaria).

18- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS.

18.1 Será del 3% del monto de la oferta del impugnante por el renglón o los renglones observados mediante póliza de caución emitida al efecto a favor del Hospital, la cual se presentará en forma conjunta con la impugnación a que se refiera en los mismos términos y condiciones que la Garantía de oferta establecida en el Punto 9 de las Consideraciones Particulares.

18.2 Los importes correspondientes a esta garantía serán reintegrados al impugnante si la presentación que avala es resuelta favorablemente. Lo anterior será aplicado sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de Contrataciones del Hospital.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Servicio contratado por abonos mensuales para la gestión de operación de los equipos que componen la totalidad de los sistemas de climatización y el cumplimiento de los trabajos indicados en el PAMP (Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo) con aporte de materiales indicados

Período de cobertura: Desde 01 de julio de 2022 hasta 31 de diciembre de 2022

Son 6 abonos mensuales consecutivos

En un todo de acuerdo con el presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

El contrato tiene un alcance de mantenimiento preventivo y correctivo, con aporte de materiales indicados en el anexo correspondiente, para garantizar la operatividad de los sistemas en un 100 %.

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios de gestión de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas de climatización, instalados y funcionando en los edificios que gestiona el hospital EL CRUCE

Domicilios de aplicación del presente contrato:

- **Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirchner” - SAMIC (HEC)** sito en Avenida Calchaquí 5401 de la localidad de Florencio Varela.
- **Centro de Medicina Traslacional (CEMET)**, sito en Calle Necochea, entre calles Bombero Galarza y Lope de Vega, de la localidad de Florencio Varela.
- **Poli consultorios de atención AMI**, sito en Calle Dr. Sallares N° 272, de la localidad de Florencio Varela

El mismo se compone de Unidades de climatización baja, mediana y alta complejidad (**Ver Anexo I**)

Incluye también aporte de materiales e insumos necesarios para realizar las tareas obligadas, que se expresan en el listado adjunto (**Ver Anexo II**)

VISITA TECNICA PREVIA OBLIGATORIA:

1. Visita técnica:

Antes de formularse una propuesta, el/los posible/s oferente/s deberá/n tomar conocimiento “in-situ” de las características constructivas de los sistemas y de las instalaciones existentes, de los tipos de trabajos que se deberán ejecutar y cuáles son sus alcances, no pudiendo por ninguna razón invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos que surjan al momento de planificar y/o llevar adelante el servicio y gestión a realizar.

Deberá/n presentar, junto con la oferta, el certificado de haber realizado la visita técnica al Hospital (**CERTIFICADO DE VISITA TECNICA**). A tal efecto, se realizará y planificará una visita técnica de obra, en horario y fecha a determinar por las autoridades del establecimiento, con la presencia del personal técnico responsable del área de Ingeniería Hospitalaria, perteneciente a la Dirección de Infraestructura y Tecnología del Hospital, quienes extenderán el correspondiente certificado, siendo excluyente su no presentación para realizar oferta alguna.

Todas las dudas/consultas que surgieran de la lectura del legajo licitatorio, en especial del pliego legal y técnico, y/o en la visita técnica, podrán ser abordadas por preguntas formuladas a través de “circulares con consulta”, las cuales serán respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio, las mismas serán dirigidas al área de Compras (Dirección de Administración y Operaciones) del organismo licitante. A su vez, el **Licitante** podrá emitir “circulares sin consulta” en el caso que así lo considerará necesario.

▪ SE REITERA:

LA VISITA DE OBRA ES OBLIGATORIA Y DEBERA ACOMPAÑAR LA OFERTA ECONOMICA, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO SU NO CUMPLIMIENTO.

1.- OBJETO:

El objeto de la licitación es garantizar la ejecución segura, eficaz y eficiente de la gestión, operación y mantenimiento de la totalidad de los equipos e instalaciones de climatización en todas las áreas del hospital, sean estas locales quirúrgicos, laboratorios, unidades de acceso restringido, internaciones, oficinas administrativas, salas de espera públicas o técnicas, etc detallado en el presente en forma continua y confiable; dentro del marco de las normas legales vigentes y los procedimientos adoptados por el HEC.

2.-CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:

2.1.-Duración del servicio:

El servicio tendrá una duración de **6 meses** consecutivos

2.2.-DIAS Y HORARIO DEL SERVICIO

El servicio se prestará los días hábiles de 06.00 hs. a 18.00 hs., entendiéndose como hábiles, los días lunes a viernes.

Los días sábados, domingos y feriados, quedaran reservados para la realización de tareas de mantenimiento y/o reparación que, por razones operativas y prestacionales del hospital, en sus diferentes servicios, no pueden alterar el normal funcionamiento de la institución.

A simple solicitud de los responsables del área que gestionará en nombre del HEC, el presente contrato, la empresa prestadora de servicio deberá cumplir con las tareas asignadas durante los días especiales, no hábiles.

No podrá el contratista alegar negativas para cumplir con los trabajos indicados, sean en días y horas ordinarios o extraordinarios.

2.3 GUARDIA PASIVA COBERTURA DE EMERGENCIAS

El contratista deberá garantizar la modalidad de guardia pasiva para cubrir la respuesta técnica de manera inmediata durante los horarios y días extraordinarios.

Para el cumplimiento de esta garantía del servicio, la contratista no establecerá límites en recursos humanos, ni herramental, ni en insumos establecidos en el contrato.

2.4.-Generalidades del Mantenimientos a prestar:

2.4.1.-Mantenimiento Preventivo:

Se entiende por aquellas tareas tendientes a preservar la vida útil de los equipos y sistemas asegurando su perfecto funcionamiento, tales como calibración, limpieza, rendimiento, calidad del aire, lavado de equipos, mantenimiento de unidades interiores y exteriores etc. Este mantenimiento incluye todos los costos relativos a movilidad y mano de obra del personal técnico asignado.

Este mantenimiento se realizará de acuerdo a la Tabla de equipos del **ANEXO I**, el día, hora y modo de intervención, será consensuado entre el personal de Ingeniería Hospitalaria del Hospital y el personal técnico de la empresa Contratada.

2.4.2.-Mantenimiento Correctivo:

Se entiende por aquellas tareas tendientes a reparar un equipo que ha dejado de funcionar correctamente o requiere una reinstalación y/o reconfiguración del montaje a efectos de restituir la condición de perfecta operatividad a un equipo o sistema que la ha perdido en condiciones de normal funcionamiento.

Este mantenimiento incluye todos los costos relativos a movilidad, mano de obra del personal técnico asignado y repuestos originales que fueran necesarios colocar para la totalidad de los equipos que conforman el sistema.

2.4.3 – Gestión de control y operación de los equipos

El personal de la contratista realizará el control, puesta en marcha, encendido, apagado, regulación de temperaturas de control de los equipos y sistemas de climatización.

Estas responsabilidades serán cumplidas durante las jornadas de horarios ordinarios de 06,00 hs a 18,00 hs.

Para el caso de equipos centrales de internaciones comunes, deberán mantener una temperatura de confort de 23° C / 24 ° C.

Para el caso de quirófanos deberán garantizar los 20° C en todos los casos a satisfacción de los usuarios o equipos médicos actuantes.

2.5.-Especificaciones del Mantenimientos a prestar:

- λ Atención de urgencias o fallas sobre sistemas en forma presencial durante las 24hs. y los 365 días del año.
- λ Monitoreo remoto del sistema con verificaciones periódicas del funcionamiento.
- λ Verificación de comunicación de todas las terminales.

- λ Revisión del estado operativo de las terminales.
- λ Cumplimiento estricto respetando la planificación de intervenciones establecida en el PAMP.

- λ Los reportes técnicos referidos a cada intervención deberán ser volcadas a planillas otorgadas por INHO y al mismo tiempo deberán ser informadas en el sistema informático de gestión denominado GLPI

- λ La frecuencia de resguardo será de 7 días, el archivo generado se almacenará en nuestros servidores y se informará por email el resultado de las verificaciones realizadas.
- Incorporación de funciones a medida en el software existente o compatible a solicitud del usuario (límite 8 horas de programación mensuales).

2.6.-Estarán a cargo de la contratista el aporte de todo el herramental necesario en cantidad y calidad suficiente, que permita el normal trabajo de técnicos y equipos de trabajo.

2.7.-El oferente deberá incluir en el servicio la asistencia telefónica diaria (sin límites) a usuarios administradores de lunes a viernes dentro del horario de 08:00 a 18:00 hs. para atender los reclamos, o recibir órdenes de trabajo.

2.8.-Requisitos para el oferente y descripción de las comunicaciones:

- Dirección de e-mail y n° telefónico donde solicitar servicio técnico 24 hs x 365 días
- Nombre, apellido, tipo y n° de documento y cargo del responsable del servicio.
- Nombre, apellido, tipo y n° de documento del personal autorizado a realizar el mantenimiento de los equipos.
- El Hospital solicitará la prestación a la empresa adjudicataria del mantenimiento mediante comunicación fehaciente vía email con la descripción de las tareas de mantenimiento solicitadas.
- Una vez que el adjudicatario realice las tareas, éstas se informarán al Hospital mediante reportes técnicos físico y carga digital en software referido.

- Cualquier otra tarea que el Hospital considere necesaria mediante su representante en presencia de/l Técnicos/Ingenieros de la empresa adjudicataria del mantenimiento y no se haya incluido en la solicitud original podrá ser incluida dentro de la visita.

3.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE

La empresa contratista deberá cumplimentar y conformar la totalidad de los requisitos y exigencias solicitadas por el área de Higiene y seguridad particular del hospital El Cruce, previo al inicio de las actividades.

Mensualmente deberá informar los cambios ocurridos y actualizar la información habilitante. El método de comunicación con el área mencionada será por correo electrónico, cuya dirección es higieneysseguridad@hospitalelcruce.org

Los requisitos podrán ser revisados el **ANEXO III** del presente pliego de Especificaciones técnicas-

4.- PERSONAL:

4.1 El adjudicatario deberá mantener durante la vigencia total del contrato la cantidad de personas que comprometió en su oferta.

4.2 El personal de la empresa Adjudicataria debe ser idóneo y capacitado debidamente

4.3 El comportamiento del personal del Adjudicatario deberá ser en todo momento correcto y eficiente.

4.4 Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia con el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce – SAMIC – Dr. Néstor Carlos Kirchner

4.5 El adjudicatario deberá proveer a su personal las máquinas, herramientas y elementos de trabajo en buenas condiciones de uso, los que estarán bajo su exclusivo cargo y responsabilidad.

4.6 Toda rotura o deterioro ocurrido por motivo de la realización del servicio o por negligencia de su personal, correrán por cuenta del adjudicatario, quien reparará o repondrá de inmediato los elementos afectados, a satisfacción del Hospital.

4.7 En caso contrario, el Hospital, previa intimación y sin más trámite dispondrá su reparación o reposición en forma directa con cargo al adjudicatario y por el monto que resulte, el cual se hará efectivo mediante deducción automática de las facturas pendientes de pago.

4.8 El adjudicatario utilizará las herramientas de comunicación y registros de incidentes que el Hospital tenga en vigencia mientras dure el contrato.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio dará comienzo dentro de los 2 (dos) días hábiles de recibida la Orden de Compra y tendrá una duración de seis (6) meses.

6.- CANTIDAD DE PERSONAL AFECTADO AL CONTRATO

5 TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REFRIGERACION, CALEFACCION Y OPERACIÓN DE EQUIPOS EN INSTITUCIONES DE SALUD

- 4 Técnicos cumpliendo horario estipulado para dar cobertura durante el normal funcionamiento del hospital, en la franja horaria de 06.00 hs a 18.00 hs
- 1 Técnico Franquero para sábado, domingos y feriados

7.- CAPACITACION E INCUMBENCIA

El personal aportado por la contratista, previo al inicio de las actividades será aprobado por los responsables de ingeniería hospitalaria del HEC, dado que deberán acreditar amplio conocimiento en la cantidad y calidad de los diversos tipos de tecnología alcanzados por el presente contrato.

El hospital EL CRUCE, se reserva la potestad de solicitar a la empresa contratista el recambio o sustitución de cualquier técnico, que a simple consideración sea solicitado, en cualquier circunstancia y en cualquier etapa de cumplimiento del contrato, teniendo la contratista un plazo de 72 hs, para completar y cumplir con el reemplazo solicitado.

El personal seleccionado para el cumplimiento de las actividades deberá acreditar conocimientos en los siguientes sistemas.

- Equipos murales tipo ventana
- Equipos simples Split
- Equipos simples multiSplit
- Equipos Roof Top centrales Auto contenidos
- Cabinas de filtrado especial de aire
- Unidades manejadoras de aire (UTA) para locales críticos quirófanos , emergencias, Shock Room
- Equipos Chillers enfriadoras de líquido para sistemas de climatización de quirófanos, emergencias, resonadores magnéticos, salas de diagnóstico por imágenes
- Sistemas de climatización por Flujo de Volumen Variable VRV, ubicados en nuevo edificio 7, en residencia médica y en edificio 1
- Cámaras frigoríficas de alimentos
- Cámaras frigoríficas de conservación de residuos patogénicos
- Cámaras de conservación de Óbitos (morgueras)

8.- ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES: Deberán acreditar antecedentes de contratos similares en instituciones de salud

9.- REQUISITOS TÉCNICOS: El oferente deberá ser representante oficial o distribuidor autorizado de los elementos ofertados, adjuntando un certificado de representación en el país. Asimismo, deberán acreditar en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de

origen de todos los equipos, componentes, accesorios y/o sistemas ofertados, debiendo el fabricante ser una marca reconocida en este rubro.

10.-Exclusiones Generales

- Se encuentran excluidas del presente presupuesto las siguientes provisiones y/o instalaciones:
- Se consideran fuera del precio pactado para los servicios, aquellas reparaciones derivadas de sabotajes, negligencia, utilización anormal o accionar de personas ajenas a la contratista o a sus subcontratistas.
- Como así también aquellas causadas por cataclismos naturales, incendios, inundaciones, movimientos de huelga no atribuibles al contratista, motines, atentados, guerras o acciones de poder público civil o militar.
- En dicho caso se deberá evaluar la reposición a nuevo del bien o servicio y presentar presupuesto previo para su aprobación y no podrá comenzar con la tarea sin previa autorización de los representantes del HEC
- Se excluyen también las averías derivadas por obsolescencia (fin de vida útil).
- Para su reparación se evaluará presupuesto previo.
- Quedan excluidos también equipos de conservación de frío, como Heladeras, Freezers y Ultrafreezer, maquinas fabricadoras de hielo heladeras exhibidoras.
- La contratista. no será responsable y nada podrá reclamársele, por las interrupciones de servicio en aquellos equipos cuyo normal funcionamiento dependa necesariamente del suministro de elementos cuya provisión no queda a cargo de la contratista., tales como gas natural o envasado, agua, electricidad
- La misma solución deberá adoptarse si la falta de tales suministros obedeciera a instalaciones internas del edificio cuyo mantenimiento no dependa de la contratista.
- Los servicios que estuvieren dentro del período de garantía de los proveedores contratados, hasta la finalización de la misma.
- Servicio de volquetes para el retiro de escombros y demoliciones surgidos del plan de mantenimiento.
- Toda mención en particular que no se encuentre incluido se considerará excluido de la presente propuesta.

10.- Comunicación con el Área de Ingeniería Hospitalaria

El proveedor deberá designar un representante para coordinar y controlar la correcta ejecución de los planes de mantenimiento y de toda información técnica relacionada.

El proveedor deberá presentar dentro de los primeros 10 días de vigencia del contrato, un cronograma anual con fechas estimadas de la totalidad de los mantenimientos preventivos mensuales previstos para todo el período de contrato.

El sistema de solicitudes y órdenes de trabajo será responsabilidad del Hospital, a través del área de Ingeniería Hospitalaria, quienes crearán un registro para su seguimiento.

El proveedor deberá coordinar con el Área de Ingeniería Hospitalaria, la fecha y horario en que realizará los mantenimientos preventivos.

El proveedor deberá coordinar con el Área de Ingeniería Hospitalaria, la fecha y horario en que realizará las actualizaciones de software (updates) y su instalación.

El proveedor deberá dar respuesta a las demandas técnicas del Hospital, exclusivamente cuando sean solicitadas por el Área de Ingeniería Hospitalaria.

El proveedor deberá coordinar con el Área de Ingeniería Hospitalaria las capacitaciones para el personal afectado al uso de los equipos descritos.

El Proveedor deberá comunicar por correo electrónico al Área de Ingeniería Hospitalaria todas las acciones realizadas a los equipos en los que se tenga intervención de cualquier tipo, utilizando la siguiente dirección ingenieriahospitalaria@hospitalelcruce.org

ANEXO I

BREIH - INGENIERIA HOSPITALARIA (INHO)

| EQUIPOS E INSTALACIONES TERMOMECANICAS | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--------|---|------------------------|
| ED. | Equipo o Instalación | | Características | | | | | | |
| Nº | FILTRAR EQUIPO → | Nº | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | SECTOR | POTENCIA | |
| I | Rooftop | 1 | TRANE | YCH250BDLOHAAA | 1 | B04075035 | 9693 | Pasillo publico PB. | 25 T. |
| I | Rooftop | 2 | TRANE | YCH250BDLOHAAA | 2 | B04075035 | 9691 | Sala de reuniones. | 25 T. |
| I | Rooftop | 3 | TRANE | YCH200BDLOHAAA | 9 | B04075026 | 9694 | Compras y contables. | 20 T. |
| I | Rooftop | 4 | TRANE | YCH200BDLOHAAA | 1 | B04075027 | 9690 | Recepcion y turnos. | 20 T. |
| I | Rooftop | 5 | TRANE | YCH200BDLOHAAA | 5 | B04075010 | 9696 | Sistemas y RRHH. | 20 T. |
| I | Rooftop | 6 | TRANE | YCH200BDLOHAAA | 0 | B04075027 | 9697 | Laboratorio. | 20 T. |
| I | Rooftop | 7 | TRANE | YCD175CDLODAAAA | 7 | B04075042 | 9695 | Hemoterapia. | 17,5 T. |
| I | Rooftop | 8 | TRANE | YCD175CDLODAAAA | 6 | B04075042 | 9689 | Direccion. | 17,5 T. |
| I | Rooftop | 9 | TRANE | YCD200BDLOHAAA | 6 | B04075010 | 9687 | Consejo,etc. | 20 T. |
| I | Rooftop | 10 | TRANE | YCD155BDLOGAAAA | 9 | B04075031 | 9688 | Mesa de entradas. | 15,5 T. |
| I | Rooftop | 11 | TRANE | YSC120ADRL2R012D | L | 720101578 | 9692 | Investigacion y Espera hemoterapia PA | 12 T. |
| I | Split | 1 | SURREY | - | - | - | - | Sistemas | - |
| I | Split | 2 | TRANE | - | 455446003482 | - | 2904 | Central telefonica (Sala de Comunicación) | - |
| I | Split | 3 | TCL | TG300CHSA-BK | RTO 2282HK631345 | 0714 | 14182 | Central telefonica (Sala de Comunicación) | - |
| I | Split | 4 | SURREY | 629ESQ0571-5A | A54069 | 0714 | 14364 | Data center | - |
| I | Split | 5 | ELECTRA | CASETTE PLUS 65C | 509141649084 | 270 | 18436 | Call center (CCI) | 6,5 Kw (F) / 7 Kw (C). |
| I | Split | 6 | SURREY | 619FQ1214F | L | 5015A8190 | 18209 | Sala de Heladeras - Laboratorio | 3,5 Kw. |
| I | Split | 7 | LG | USNH126CN | 4 | 3081XPX0F | - | Sereologia II | - |
| I | Split | 8 | SURREY | 619EPH2202F | F | 553EPH2202 | 12418 | Sereologia I y III - Laboratorio | - |
| I | Split | 9 | SURREY | 619EPH2224P | 2 | 4915A7253 | 18210 | Microbiologia | 6,4 Kw. |
| I | Split | 10 | SURREY | - | - | - | - | Garita Calchaquí. | - |
| I | Split | 11 | PHILCO | PHS32HA3ANI | 20 | 604900000369 | 23273 | Plaza PUNTO HEC | 3200 Fgs. |
| I | Split | 12 | DAIKIN | FHQN140CXV1G. | 68F. | 18001IC042619 | 23269 | Sereologia I y III - Laboratorio | 15000 Kcal/h |
| I | Split | 13 | SURREY | WINPAC - UQVE12R8F1 | 8 | 4120A6506 | 25717 | Garita de Seguridad Bombero Galarza. | 6000 fgs. |
| I | Split | 14 | SAMSUNG | AC071MXADKH/EU | 333Z | 0R4QPAFNC00 | 26727 | Telemedicina. | 6000 fgs. / 2 Tn |
| I | UEC | 1 | SURREY | 538XCZ036-D-S1 | 9 | 4408B4335 | - | Sistemas - Split Nº 01 | - |
| I | UEC | 2 | TRANE | TWK518EBLDO | 60 | B0906MO2 | 2904 | Central telefonica - Split Nº 02 | - |
| I | UEC | 3 | TCL | TG300CHSA-BK | RTO 2282HK631345 | 0714 | 14182 | Central telefonica - Split Nº 03 | - |
| I | UEC | 4 | SURREY | 665EQ0571 - 5A | - | - | 14364 | Data center - Split Nº 04. | - |
| I | UEC | 5 | ELECTRA | AUW65H4B | 0909140DU148 | 975075 | 18436 | Call center (CCI) - Split Nº 05. | - |
| I | UEC | 6 | SURREY | 538EPQ1214F | - | - | - | Sala de Heladeras - Laboratorio - Split Nº 06. | - |
| I | UEC | 7 | LG | USH126TNWO | - | - | - | Sereologia II - Split Nº 07. | - |
| I | UEC | 8 | SURREY | 538EPH2202F | 4 | 3012A1648 | 12418 | Sereologia - Laboratorio - Split Nº 08. | - |
| I | UEC | 9 | SURREY | 538EPQ2224UF | - | - | 18210 | Microbiologia - Split Nº 09. | - |
| I | UEC | 10 | PHILCO | PHS32HA3ANE | - | - | 23273 | Plaza PUNTO HEC - Split Nº 11. | 3200 Fgs. |
| I | UEC | 11 | DAIKIN | RQ140DXXY1G. | - | - | 23269 | Sereologia I y III - Laboratorio - Split Nº 12. | 15000 Kcal/h |
| I | UEC | 12 | SAMSUNG | AC071MXADKH/EU | 333Z | 0R4QPAFNC00 | 26727 | Telemedicina - Split Nº 14. | 6000 fgs. / 2 Tn |
| I | Unidad AA de precision | 1 | APC | INROW SC / ASCS 101 | Cooling System 5678 | - | - | Data center. | - |
| I | Unidad AA de precision | 2 | APC | INROW SC / ASCS 101 | Cooling System 5680 | - | - | Data center. | - |
| I | Unidad AA de precision | 1 | VERTIV | CR012RA138SS10E1 00S0CV000 | 21F0119476220A 020001 | - | 28296 | Data center. | - |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|----|-----------|---------------------------|---|---------------------------|--------------|---|----------------------|
| I | Unidad AA de precision | 2 | VERTIV | CR012RA138SS10E100S0CV000 | - | - | Data center. | - | |
| II | Rooftop | 1 | TRANE | YSC102ADRHA0000 | L | 711101537 | 9706 | Resonador 0,23T / Camara gamma / Tomografo 16C (DXI). | 10,2 T. |
| II | Rooftop | 2 | TRANE | YCH175CD | 4 | B04075051 | 9699 | Centro de Simulacion. | 17,5 T. |
| II | Rooftop | 3 | TRANE | YSC060ADRLA0000 | L | 711101583 | 9705 | Resonador 3T - Tomografo 128C (DXI). | 6 T. |
| II | Rooftop | 4 | TRANE | YCD175CD | 8 | B04075042 | 9698 | Consultorios externos - Pasillo tecnico. | 17,5 T. |
| II | Rooftop | 5 | TRANE | YSC102ADRHA0000 | | 71101373L | 9707 | Ecografias - RX 4 - RX 5 (DXI). | 10,2 T. |
| II | Rooftop | 6 | TRANE | YCD155BDL0GAAAJ | 0 | B04075032 | 9701 | Gimnasio - Kinesiologia. | 15,5 T. |
| II | Rooftop | 7 | TRANE | YCH155BDL0GAAAJ | 7 | B04075054 | 9703 | Pasillo de servicio (DXI). | 15,5 T. |
| II | Rooftop | 8 | TRANE | YCD250BD | 7 | B04075010 | 9704 | Endoscopia (Gastroenterologia). | 25 T. |
| II | Rooftop | 9 | TRANE | YSC102ADRHA0000 | L | 615100018 | 9702 | Pasillo Publico PA | 10,2 T. |
| II | Rooftop | 10 | TRANE | YSC102ADRHA0000 | L | 709102225 | 9700 | Pasillo publico - Consultorios externos. | 10,2 T. |
| II | Rooftop | 11 | TRANE | YSC102ADRHA0000 | L | 711101619 | 9708 | Angiografo Philips | 10,2 T. |
| II | Rooftop | 12 | - | - | - | - | - | Centro de Simulacion. | - |
| II | Rooftop | 13 | TRANE | YSC102EDRLA1W0D0 | L | 174812503 | 19747 | Angiografo Toshiba (Hemodinamia). | 15,5 T. |
| II | Unidad Pre - Filtro | 2 | CASIBA | - | - | - | - | Centro de simulacion | - |
| II | Unidad Pre - Filtro | 11 | CASIBA | - | - | - | - | Angiografo Philips | - |
| II | Unidad Pre - Filtro | 12 | - | - | - | - | - | Centro de simulacion | - |
| II | Chiller | 2 | CARRIER | 3055-120-921 | | 3812B18386 | - | Resonador magnetico (RM) 3T - Carrier. | - |
| II | Chiller | 3 | WESTRIC | EL-101 FWA2BPE | | 108323 (Codigo: 1501046). | - | Resonador magnetico (RM) 1,5 T | 10 TR = 5 TR + 5 TR. |
| II | Fan-Coil | 3 | TRANE | - | - | - | - | Camara Gamma - Medicina nuclear | - |
| II | Fan-Coil | 4 | TRANE | - | - | - | - | Camara Gamma - Medicina nuclear | - |
| II | Fan-Coil (NUEVO) | 5 | TRANE | CFEB12COM1B0AA. | | 3T0215 - 101943. | 18308 | Tomografo Philips 16C. | - |
| II | Fan-Coil | 6 | TRANE | - | | 3T0307-165314 | 1145 | Sala de comando del Tomografo Philips 16C. | - |
| II | Split | 1 | GOODMAN | CHF36-SN | | 804097961 | - | Sala de maquinas RM 3,0 T. | 36 T. |
| II | Split | 2 | GOODMAN | CHF36-SNP | | 1012687413 | - | Sala de maquinas RM 3,0 T. | 36 T. |
| II | Split | 3 | RUNWAY | MOV-36H | | - | - | Comando del RM 3,0 T. | - |
| II | Split | 4 | RUNWAY | MOV-36H | | - | - | Comando del Tomografo Toshiba 128C | - |
| II | Split | 5 | BLUE STAR | MUV-36HR | | D2022388806147111160027 | 17374 | Sala de estudio del Tomografo Philips | - |
| II | Split | 6 | SURREY | USAE36H5D | | - | 12357 | Gimnasio - Kinesiologia | - |
| II | Split | 7 | YORK | YD25HC13 | | - | 18299 | Ecocardiografia N° 1 | - |
| II | Split | 8 | YORK | YOS50H11 | | - | 14002 | Ecocardiografia N° 2 | - |
| II | Split | 9 | TRANE | MWW4524ACAL - N | | 171.912.951 | 3900 | Angiografo Philips - Sala de maquinas | - |
| II | Split | 10 | LG | - | | - | 18347 | Angiografo Philips - Sala de estudio | - |
| II | Split | 11 | TRANE | MWW452ACA | | 1719 | 19744 | Angiografo Toshiba - Sala de maquinas | 6000 Kw. |
| II | Split | 12 | TRANE | MWW452ACA | | - | 19745 | Angiografo Toshiba - Sala de estudio | 6000 Kw. |
| II | Split | 13 | YORK | | | | | Resonador magnetico (RM) 1,5 T | |
| II | Split | 14 | YORK | | | | | Resonador magnetico (RM) 1,5 T | |
| II | UEC | 1 | GOODMAN | - | | - | - | Sala de maquinas RM 3,0 T. | 9000 fgs. |
| II | UEC | 2 | GOODMAN | - | | - | - | Sala de maquinas RM 3,0 T. | 9000 fgs. |
| II | UEC | 3 | - | - | | - | - | Comando del RM 3,0 T. | - |
| II | UEC | 4 | RUNWAY | MOV-36H | | - | - | Comando del Tomografo Toshiba 128C | - |
| II | UEC | 5 | BLUE STAR | MUB-36HR | | D2022388806147111160027 | - | Sala de estudio del Tomografo Philips | - |
| II | UEC | 6 | SURREY | USAE36H5D | | 6322300167 | - | Gimnasio - Kinesiologia | - |
| II | UEC | 7 | YORK | YAD25HE13 | | 050913IDU35654154 | - | Ecocardiografia N° 1 | - |
| II | UEC | 8 | YORK | YOS50H11 | | - | - | Ecocardiografia N° 2 | - |
| II | UEC | 9 | TRANE | MCW518KBORAB | | - | - | Comando Angiografo Philips | - |
| II | UEC | 10 | LG | UVNH368KLAO | | - | - | Angiografo Philips - Sala de estudio | - |
| II | UEC | 11 | - | - | | - | - | Angiografo Toshiba - Sala de maquinas | - |
| II | UEC | 12 | - | - | | - | - | Angiografo Toshiba - Sala de estudio | - |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--|-----------|
| II | UEC | 13 | YORK | YHGE30YECBFHORX | VKK030003MAPDD AN5JE0153 | | Resonador magnetico (RM) 1,5 T | |
| II | UEC | 14 | YORK | YHGE30YECBFHORX | VKK030003MAPDD AN5JE0250 | | Resonador magnetico (RM) 1,5 T | |
| II | Unidad AA de precision | 1 | SCHNEIDER | 20WMA0661TPA | SCF162852 | 26716 | Sala de maquinas RM 3,0 T. | |
| II | Unidad AA de precision | 2 | SCHNEIDER | 20WMA0661TPA | SCF162851 | 26717 | Sala de maquinas RM 3,0 T. | |
| III | Rooftop | 1 | TRANE | YCD155BDLOGAAAA J | B040750321 | 9719 | Pasillo Public. PA | 15,5 T. |
| III | Rooftop | 2 | TRANE | YCD155BDLOGAAAA J | B040750345 | 9720 | Pasillo Public. PB | 15,5 T. |
| III | Rooftop | 3 | TRANE | YSC060ADRLA2T0 (x 12) B. | 711101503L | 9721 | Hab y pasillo lado estacionm - UCO 2. | 6 T. |
| III | Rooftop | 4 | TRANE | YCD155BDLOGAAAA J | B040750318 | 9722 | Habit. 1 a 6 UCIA PB | 15,5 T. |
| III | Rooftop | 5 | TRANE | YCH250BDLOHAAAA J | B040750538 | 9723 | Habit. aislados pasillo jardin | 25 T. |
| III | Rooftop | 6 | TRANE | YCD175CDL0DAAAA J | B040750369 | 9724 | Habit 7 a 14 UCIA PB | 17,5 T. |
| III | Rooftop | 7 | TRANE | YCH250BDLOHAAAA J | B040750353 | 9725 | UCO | 25 T. |
| III | Rooftop | 8 | TRANE | YCD175CDL0DAAAA J | B04075515 | 9716 | Habi 1 a 6 UCIP Of medicos | 17,5 T. |
| III | Rooftop | 9 | TRANE | YCD175CDL0DAAAA J | B040750368 | 9718 | Hab 1 a 6 UCIA PA | 17,5 T. |
| III | Rooftop | 10 | TRANE | YSC060ADRLA0000 | 711101339L | 9717 | Hab. 1 a 6 - UTIP | 6 T. |
| III | Rooftop | 11 | TRANE | YSC060ADRLA0000 | 71110J746L | 9715 | Hab. Nº 1 a 6 - UTIA | 6 T. |
| III | Rooftop | 12 | TRANE | YSC120ADRH000 | 709102067L | 9714 | Hab. 7 a 10 - Aislados UTIA | 12 T. |
| III | Rooftop | 13 | TRANE | YSC120ADRH000 | 709102147L | 9712 | Hab. 7 a 10 - Aislados UTIP. | 12 T. |
| III | Rooftop | 14 | TRANE | YCD175CDL0DAAAA J | B040750429 | 9713 | Hab 11 a 16 UCIA PA | 17,5 T. |
| III | Rooftop | 15 | TRANE | YSC060ADRLA0000 | 711101665L | 9711 | Hab. 11 a 16 - UTIP. | 6 T. |
| III | Rooftop | 16 | TRANE | YSC060ADRLA0000 | 701100541L | 9710 | Hab. 11 a 16 - UTIA | 6 T. |
| III | Rooftop | 17 | TRANE | YCD155BDLOGAAAA J | B040750350 | 9709 | Hab 11 a 16 UTIP 2 | 15,5 T. |
| III | Rooftop | 18 | WESTRIC | RT-015GAC2BPS | 94808 | - | UCO 2 PA | 15 T. |
| III | Rooftop | 19 | WESTRIC | RT-012GAC1BPS | 95139 | - | Neurociencias UCIA 2 PB | 12 T. |
| III | Rooftop | 20 | WESTRIC | RH-005FAC1BPS | 94435 | - | Pasillo de servicio (Neurociencias - UCIA 2). | 5 T. |
| III | Rooftop | 21 | WESTRIC | RH-007BAC1BPS | 94811 | - | UTIA 2 PA | 7 T. |
| III | Rooftop | 22 | WESTRIC | RH-007BAC1BPS | 95859 | - | TAMO - Aislados PB | 7 T. |
| III | Rooftop | 23 | WESTRIC | RH-005BAC1BPS | 95184 | - | Pasillo tecnico PB / Pasillo de servicio TAMO. | 5 T. |
| III | Unidad Pre - Filtro | 3 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| III | Unidad Pre - Filtro | 7 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| III | Unidad Pre - Filtro | 10 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| III | Unidad Pre - Filtro | 11 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| III | Unidad Pre - Filtro | 12 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| III | Unidad Pre - Filtro | 13 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| III | Unidad Pre - Filtro | 15 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| III | Unidad Pre - Filtro | 16 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| III | Unidad Pre - Filtro | 18 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| III | Unidad Pre - Filtro | 21 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| III | Unidad Pre - Filtro | 22 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| III | Extractor | - | CASIBA | - | - | - | Sector A - Terraza (Habitaciones de UTIP + UTIA). | - |
| III | Extractor | - | CASIBA | - | - | - | Sector B - Terraza (Habitaciones de RCV / UCO). | - |
| III | Split | 1 | YORK | Y0550H11 | 9339 | 14328 | Sala UPS MEDICA - 60 KVA | - |
| III | Split | 2 | LG | US-H1865NW1 | 4111XBE0608 | 1723 | UPS 125 KVA | - |
| III | Split | 3 | TRANE | MWW509KORAB | 4516160001947 | 19341 | Lactario | - |
| III | Split | 4 | TRANE | - | 14554660003441 | 4730 | Estar medico - UTIP | - |
| III | Split | 5 | SURREY | 619VFAQ181F | 1916A97710 | 18207 | Habitacion de medicos - UTIA 2. | 4500 fgs |
| III | Split | 6 | BGH | BSIH30CP | PNBO45288 | 20318 | Estar de medicos - UCIA 2. | 3000 F/C |
| III | Split | 7 | PHILCO | PHS32HA3ANI | 60490000036886 | 23272 | Clinica medica - UCIA 2. | 3200 Fgs. |
| III | Split | 8 | LG | S4NW24KE3A1 | 012RNRDOB030 | 26160 | UPS 125 KVA | 6000 Fgs. |
| III | UEC | 1 | YORK | - | - | - | Sala UPS MEDICA - 60 KVA | - |
| III | UEC | 2 | LG | - | - | - | UPS 125 KVA | - |
| III | UEC | 3 | TRANE | TWK509XBOEAB | 6322300174 | - | Lactario | - |
| III | UEC | 4 | TRANE | TWK518EBLDO | B0906M0245 | - | Estar medico - UTIP | - |
| III | UEC | 5 | SURREY | - | - | 18207 | Habitacion de medicos - UTIA 2. | 4500 fgs |
| III | UEC | 6 | BGH | BSIH30CP | PNBO45287 | 20318 | Estar de medicos - UCIA 2. | 3000 F/C |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----|--------|-------------------|-----------------------|-------|--|-----------|
| III | UEC | 7 | PHILCO | PHS32HA3ANE | - | 23272 | Clinica medica - UCIA 2. | 3200 Fgs. |
| III | UEC | 8 | LG | S4NW24KE3A1 | 012RNRDOB030 | 26160 | UPS 125 KVA | 6000 Fgs. |
| IV | Rooftop | 1 | TRANE | YCH175CALOAAAAJ | B040750474 | - | Hospital de día. | 17,5 T. |
| IV | Rooftop | 2 | TRANE | YCH155BDLOGAAAAJ | B040750346 | - | Sala de espera (Emergencias). | 15,5 T. |
| IV | Rooftop | 3 | TRANE | YSC120ADRHA2K | 709102457L | 9729 | Coordinacion - Jefatura (Quirofano). | 12 T. |
| IV | Rooftop | 4 | TRANE | YCH155BDLOGAAAAJ | B040750348 | 9730 | Observacion 1 y 2 - Emergencias. | 15,5 T. |
| IV | Rooftop | 5 | TRANE | YSC102ADRHA0000 | 711101455L | 9732 | Anestesia. | 10,2 T. |
| IV | Unidad Pre - Filtro | 4 | CASIBA | - | - | - | Observacion N° 1 - N° 2 (Emergencias). | - |
| IV | Fan-Coil | 1 | TRANE | WLTA03HBY1EEA101 | B0307A0316 | - | Quirofano N° 1. | - |
| IV | Fan-Coil | 2 | TRANE | WLTS03HBY1EEA101 | B0307A0314 | - | Quirofano N° 2. | - |
| IV | Fan-Coil | 3 | TRANE | WLTA03HBY1EEA101 | B0307A 0310 | - | Quirofano N° 3. | - |
| IV | Fan-Coil | 4 | TRANE | WLTA03HBY1EEA101 | B0307A0306 | - | Quirofano N° 4. | - |
| IV | Fan-Coil | 5 | TRANE | WLTA03HBY1EEA101 | B0307A 0311 | - | Quirofano N° 5. | - |
| IV | Fan-Coil | 6 | TRANE | WLTA03HBY1EEA101 | B0307A0313 | - | Quirofano N° 6. | - |
| IV | Fan-Coil | 7 | TRANE | WLTA03HBIYEEA 101 | B0307A0313 | - | Recuperacion anestesia N° 2 (Quirofano). | - |
| IV | Fan-Coil | 8 | TRANE | WLTA03HBL1EEA101 | B0307A0313 | - | Quirofano N° 7. | - |
| IV | Fan-Coil | 9 | TRANE | WLA03HIBY1EEA101 | B0307A0312 | - | Quirofano N° 8. | - |
| IV | Fan-Coil | 10 | TRANE | WLTA03HBL1EEA101 | B0307A0308 | - | PREPARACION 2 | - |
| IV | Fan-Coil | 11 | TRANE | WLTA03HBYIEEA 101 | B0307A0314 | - | RECUPERACION 1 | - |
| IV | Fan-Coil | 12 | TRANE | WLTA031HBLEEA 101 | B0307A0307 | - | PREPARACIÓN 1 | - |
| IV | Fan-Coil | 13 | TRANE | WDTA08HFY1QE4101 | B0307A0304 | - | Quirofano N° 9. | - |
| IV | Fan-Coil | 14 | TRANE | WDTA02HFL16YA 101 | B0307A0406 | - | Shock room (Emergencias). | - |
| IV | Fan-Coil | 15 | TRANE | WDTA02HFL14EAA101 | B0307A0302 | - | Sala de autopsias (Anatomia Patologica). | - |
| IV | Chiller | 1 | TRANE | CGAD040CH | B0307C0034 | 9735 | Cirurgia - TERRAZA | 40 T. |
| IV | Chiller | 2 | TRANE | CGAD040CH | B0307C0035 | 9736 | Cirurgia - TERRAZA | 40 T. |
| IV | Chiller | 3 | TRANE | CGAX045HESN | ELC06762 | 21284 | Cirurgia - TERRAZA | 45 T. |
| IV | Bomba de circulacion | 1 | IRUMA | 2X212X7B | 66769 | 19657 | Chiller N° 1 y 2. | - |
| IV | Bomba de circulacion | 2 | IRUMA | 2X212X7B | 66768 | 19658 | Chiller N° 1 y 2. | - |
| IV | Bomba de circulacion | 3 | IRUMA | 2X212X7B | 66770 | 19659 | Chiller N° 1 y 2. | - |
| IV | Bomba de circulacion | 4 | IRUMA | 2X212X7B | 70248 | 12596 | Chiller N° 1 y 2. | - |
| IV | Bomba de circulacion | 5 | IRUMA | 2X212X7B | 73141 | 21285 | Chiller N° 3. | - |
| IV | Bomba de circulacion | 6 | IRUMA | 2X212X7B | 73163 | 21286 | Chiller N° 3. | - |
| IV | Heladera doble faeta (morgue) | 1 | FAETA | HFG | 001973EMMT-003/4-0022 | 4019 | Anatomia Patologica | - |
| IV | Heladera doble faeta (morgue) | 2 | FAETA | HFG | 002068ENMT-03/40022 | 4020 | Anatomia Patologica | - |
| IV | Heladera doble faeta (morgue) | 3 | FAETA | HFG | - | 18701 | Anatomia Patologica | - |
| IV | Split | 1 | BGH | BSIHE45CP | 338DD50410 | 19768 | Sala de UPS 100 KVA Medica - Quirofano | 4500 F/C |
| IV | Split | 2 | YORK | YAD25HE13 | 060913IDU35654156 | 19008 | ala de rack de Qx - Terraza | 2,5 Kw. |
| IV | Split | 3 | TRANE | MWW509LBORAB | 4527460000368 | 3913 | Secretaria A. P. - Anatomia Patologica | - |
| IV | Split | 4 | TRANE | MWW509LBORBB | 4527560000335 | 3933 | Medico Jefe - Anatomia Patologica | - |
| IV | Split | 5 | TRANE | MWW509LBORAB | 4527460000365 | 3929 | acos - Anatomia Patologica | - |
| IV | Split | 6 | TRANE | MWW509LBORBB | 4527560000355 | 3952 | useo - Anatomia Patologica | - |
| IV | Split | 7 | SURREY | 619EPQ12141 | 3414A94125 | 15227 | Lab Microscopia - Anatomia Patologica | - |
| IV | Split | 8 | TRANE | MWW52KBORBB | 4554660006921 | 3992 | Histo patologia 1 - Anatomia Patologica | - |
| IV | Split | 9 | TRANE | MWW52KBORAB | 4554660006913 | 3973 | Histo patologia 2 - Anatomia Patologica | - |
| IV | Split | 10 | TRANE | MWW509KBORAB | 4516160001876 | 4001 | Estar medico - Anatomia Patologica | - |
| IV | Split | 11 | - | - | - | - | Admision del paciente critico - Emergencias. | - |
| IV | Split | 12 | SURREY | VENTANA | - | 23180 | Galeria de seguridad - Emergencias. | - |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|---------|--------------------|-----------------|--------|--|------------|
| IV | Split | 13 | SAMSUNG | AC071MXADKH/EU | 0R4QPAFNC00392Z | 26726 | Tele Salud. | OC 1422/21 |
| IV | UEC | 1 | BGH | - | - | 19768 | Sala de UPS 100 KVA Medica - Terraza | 4500 F/C |
| IV | UEC | 2 | YORK | YAD25HC13 | - | - | ala de rack de Qx - Terraza | - |
| IV | UEC Bi - Split | 3 | TRANE | TWD518BBOEAA | - | - | Secretaria A. P. - Anatomia Patologica | - |
| IV | UEC Bi - Split | 4 | TRANE | TWD518BBOEAA | - | - | Anatomia Patologica | - |
| IV | UEC | 5 | SURREY | - | - | - | Lab Microscopia - Anatomia Patologica | - |
| IV | UEC Bi - Split | 6 | TRANE | TWK524XBOEAA | 6322300167 | - | Histopatologia 1 - Anatomia Patologica | - |
| IV | UEC | 7 | TRANE | EWK524XBOEAA | 6322300177 | - | Histopatologia 2 - Anatomia Patologica | - |
| IV | UEC | 8 | TRANE | EWK509XBOEAA | 7322300174 | - | Estar medico - Anatomia Patologica | - |
| IV | UEC | 9 | SURREY | - | - | - | Admision del paciente critico - Emergencias. | - |
| IV | UEC | 10 | SAMSUNG | AC071MXADKH/EU | 0R4QPAFNC00392Z | 26726 | Tele Salud. | OC 1422/21 |
| V | Rooftop | 1 | TRANE | YCD175CDL0DAAAAJ | B040750513 | 9727 | Comedor | 17,5 T. |
| V | Rooftop | 2 | WESTRIC | ROT - 020 GAC2BPS. | 118228, | 22962, | Esterilizacion | 20 T. |
| V | Rooftop | 3 | TRANE | YSC060ADRLA0000 | 711101501L | 9731 | Residencia Medica | 6 T. |
| V | Unidad Pre - Filtro | 2 | CASIBA | - | - | - | Terraza | - |
| V | Cámara frigorífica carne | | FRIOSUR | FCU4524M | 11375 | | Cocina | |
| V | Cámara frigorífica verduras | | FRIOSUR | FCU4519M | 11201 | | Cocina | |
| V | UEC Bi - Split | 1 | TRANE | TWD58BBOEAA | - | - | PEC // Jefe de Neurologia | A - |
| V | UEC | 2 | TRANE | TWK512XBOEAC | - | - | Estar de Neurologia | - |
| V | UEC | 3 | - | - | - | - | Cirugia Infantil | - |
| V | UEC | 4 | - | - | - | - | Infectologia | - |
| V | UEC | 5 | - | - | - | - | Infectologia | - |
| V | UEC | 6 | YORK | - | - | - | Medicina Laboral | - |
| V | UEC | 7 | LG | USNH126TNWO | 308IXWOF495 | 15439 | Medicina Laboral | - |
| V | UEC Bi - Split | 8 | | TWD518BBOEAA | - | - | Farmacia Deposito Grande | - |
| V | UEC | 9 | TRANE | TWK509XBOEAB | - | - | Farmacia - Preparacion de medicamentos | - |
| V | UEC | 10 | TRANE | TWK518EBLDO | B0906MO247 | - | Farmacia - Deposito de preparacion | - |
| V | UEC | 11 | BGH | MWW518KBORAB | 4554460003452 | - | Farmacia - En frente de campana | - |
| V | UEC | 13 | BGH | BSC30CI | 031BVH5407 | - | Farmacia - Estar de farmaceuticos | - |
| V | UEC Bi - Split | 14 | TRANE | - | - | - | Farmacia - Jefatura // Secretaria | - |
| V | UEC | 15 | TRANE | - | - | - | Farmacia - Dispensacion | - |
| V | UEC | 16 | - | - | - | - | Nutricion Concesionaria | - |
| V | UEC | 17 | TRANE | TWK509XBOEAB | - | - | Oficina Nutricion | - |
| V | UEC | 18 | BGH | - | - | - | Oficina Nutricion | - |
| V | UEC | 19 | TRANE | TWK509XBOFAB | 10085 | - | Sindicato Salud | - |
| V | UEC | 20 | TRANE | - | - | - | Vestuario administrativo tecnicas. | - |
| V | UEC | 21 | TRANE | TWK518EBLDO | B0906MO244 | - | Vestuario administrativo tecnicos. | - |
| V | UEC | 22 | TRANE | TWK518EBLDO | B0906MO259 | - | Vestuario Operarias. | - |
| V | UEC | 23 | TRANE | TWK518EBLDO | B0906MO250 | - | Vestuario Operarios. | - |
| V | UEC | 24 | - | - | - | - | Oficina Infectologia. | - |
| V | UEC Bi - Split | 25 | TRANE | TWD518BBOEAA | 4612460000328 | - | Duchas Hombres // Pasillo externo Hombres. | - |
| V | UEC Bi - Split | 26 | TRANE | TWD524BBOEAA | 4612550000548 | - | Vestuario Hombres // Vestuario Mujeres. | - |
| V | UEC Bi - Split | 27 | TRANE | TWD518BBOEAA | 4612460000337 | - | Residencia 1 - Dormitorio N° 1 y N° 2. | - |
| V | UEC Bi - Split | 28 | TRANE | TWD518BBOEAA | 4612460000353 | - | Residencia 1 y 3 - Dorm N° 3 y | R - |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----|---------|----|--------------------|---------------------------|-------|--|--------------------|
| V | UEC Bi - Split | 29 | TRANE | AA | TWD518BBOE | 461246000355 | - | N° 1. | - |
| V | UEC Bi - Split | 30 | TRANE | AA | TWD518BBOE | 461246000342 | - | Residencia 3 - Dormitorio N° 2 y N° 3. | - |
| V | UEC Bi - Split | 31 | TRANE | AA | TWD518BBOE | 461246000348 | - | Residencia 2 - Dormitorio N° 1 y N° 2. | - |
| V | UEC Bi - Split | 32 | TRANE | AA | TWD518BBOE | 461246000336 | - | Res 2 y 4 - Dorm N° 3 y N° 1. | - |
| V | UEC | 33 | - | - | - | - | - | Residencia 4 - Dormitorio N° 2 y N° 3. | - |
| V | UEC Bi - Split | 34 | TRANE | AA | TWD518BBOE | - | - | Oficina Jefatura hematología. | - |
| V | UEC | 35 | TCL | - | - | - | - | Duchas Mujeres // Pasillo externo Mujeres. | - |
| V | UEC | 36 | - | - | - | - | - | Comedor de directores. | - |
| V | UEC | 37 | - | - | - | - | - | Estar de Traumatología. | - |
| V | UEC | 38 | SURREY | E | 619VFAQ1201 | 4317E03252II | 19640 | Estar de Infectología. | - |
| V | UEC | 39 | PHILCO | - | PHS25HA3ANE | 7796962984078 | 23271 | Farmacia - Dispensacion | F/C 3000FR |
| V | UEC | 40 | SAMSUNG | - | AR22RSFQAWK NBG | BD0PP8DNB00217T | 26741 | Sindicato ATE. | 2250 Fgs. |
| V | Split | 1 | TRANE | - | MWW509L | 452746000360 BORAB | - | Farmacia (Citostatísticos). | 5,96 KW / 6,24 KW. |
| V | Split | 2 | TRANE | - | MWW509L | 452756000328 BORBB | - | APEC - Neurología. (UEC N° 01) | - |
| V | Split | 3 | TRANE | BB | MWW5092BOR | 4527560000328 | 18426 | Jefe - Neurología (UEC N° 01) | - |
| V | Split | 4 | LG | O | USNH126TNW | 308IXESOF484 | 15293 | Estar de Neurología (UEC N° 02) | - |
| V | Split | 5 | SURREY | F | 619EPQ1214 | 3414 A94134 | 15223 | Medicina Laboral (UEC N° 03) | - |
| V | Split | 6 | LG | O | USNH126TNW | 308IXWOF495 | 15439 | Medicina Laboral (UEC N° 04) | - |
| V | Split | 7 | YORK | - | YAD25HE13 | 060913IDV35654161 | 15440 | Farmacia - Dispensacion (UEC N° 05) | - |
| V | Split | 8 | SURREY | E | 619VFAQ1201 | 4317E03252II | 19640 | Farmacia - Dispensacion (UEC N° 06) | F/C 3000FR |
| V | Split | 9 | BGH | TI | BSPTVE60C | 113ANC2121 | 4147 | Farmacia - Deposito (UEC N° 08) | - |
| V | Split | 10 | SURREY | F | 619EPQ1213 | 491328454 | 13976 | Farmacia - Preparacion de medicamentos / Oficina de envasado. (UEC N° 09) | - |
| V | Split | 11 | BGH | - | - | - | 13359 | Farmacia - Deposito general (UEC N° 11). | - |
| V | Split | 12 | BGH | - | BSE30CIP | 372APC9074 | 13350 | Farmacia - Magistrales (UEC N° 10) | - |
| V | Split | 14 | TRANE | - | MWW509K BORAB | - | - | Farmacia - Estar de farmaceuticos | - |
| V | Split | 15 | TRANE | BB | MWW509LBOR | 452756000348 | - | Farmacia - Jefatura | - |
| V | Split | 16 | TRANE | - | MWW509L BORAB | 452746000353 | 4028 | Farmacia - Secretaria | - |
| V | Split | 17 | TRANE | - | BSPT36 CH | CZ03024790208725 40016 | - | Farmacia - Dispensacion | - |
| V | Split | 18 | MIDEA | - | - | - | - | Farmacia - Dispensacion | - |
| V | Split | 19 | TRANE | AB | MWW509KBOR | 4516160001881 | 2952 | Nutricion Concesionaria | - |
| V | Split | 20 | BGH | - | BSE30CIP | 372APC8989 | 13360 | Nutricion Hospital el Cruce | - |
| V | Split | 21 | TRANE | AB | MWW509KBOR | 451616001871 | 4662 | Sindicato Salud | - |
| V | Split | 22 | TRANE | - | - | 4554600003444 | 4652 | Vestuario administrativo tecnicas | - |
| V | Split | 23 | TRANE | - | - | 4554600003490 | 4606 | Vestuario admisnitrativo tecnicos | - |
| V | Split | 24 | TRANE | - | - | 4554460003473 | 4566 | Vestuarios Operarias | - |
| V | Split | 25 | TRANE | - | - | 4554600003489 | 4524 | Vestuarios Operarios | - |
| V | Split | 26 | CARDIFF | - | - | - | 19333 | Oficina Infectología | - |
| V | Split | 27 | TRANE | AA | MWW509LBOR | 4527460000344 | 19337 | Duchas hombres | - |
| V | Split | 28 | TRANE | AB | MWW509LBOR | - | 6209 | Pasillo externo Hombres | - |
| V | Split | 29 | TRANE | BB | MWW509LBOR | 452748000396 | 6252 | Vestuario Hombres | - |
| V | Split | 30 | TRANE | AB | MWW509LBOR | - | 6304 | Residencia 1 - Dormitorio 1 | - |
| V | Split | 31 | TRANE | BB | MWW509LBOR | - | - | Residencia 1 - Dormitorio 2 | - |
| V | Split | 32 | TRANE | AB | MWW509LBOR | - | - | Residencia 1 - Dormitorio 3 | - |
| V | Split | 33 | TRANE | AB | MWW509LBOR | - | 6294 | Residencia 3 - Dormitorio 1 | - |
| V | Split | 34 | TRANE | BB | MWW509LBOR | - | 6291 | Residencia 3 - Dormitorio 2 | - |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|-----|---------|----|----------------|------------------|-------|---|--------------------|
| V | Split | 35 | TRANE | BB | MWW509LBOR | - | 6288 | Residencia 3 - Dormitorio 3 | - |
| V | Split | 36 | TRANE | AB | MWW509LBOR | - | 6261 | Residencia 2 - Dormitorio 1 | - |
| V | Split | 37 | TRANE | BB | MWW509LBOR | - | - | Residencia 2 - Dormitorio 2 | - |
| V | Split | 38 | TRANE | AB | MWW509LBOR | - | 6267 | Residencia 2 - Dormitorio 3 | - |
| V | Split | 39 | TRANE | BB | MWW509LBOR | - | 6282 | Residencia 4 - Dormitorio 1 | - |
| V | Split | 40 | TRANE | AB | MWW509LBOR | - | 6278 | Residencia 4 - Dormitorio 2 | - |
| V | Split | 41 | TRANE | BB | MWW509LBOR | - | 6275 | Residencia 4 - Dormitorio 3 | - |
| V | Split | 42 | TRANE | - | - | - | 19334 | Oficina Bordone | - |
| V | Split | 43 | TRANE | - | 45274600038 | - | 6204 | Duchas mujeres | - |
| V | Split | 44 | TRANE | - | 4527460000375 | - | 6305 | Pasillo externo Mujeres | - |
| V | Split | 45 | TRANE | - | 4527480000384 | - | 6205 | Vestuario Mujeres | - |
| V | Split | 46 | TCL | - | T6300CHSA | RTO2282HK631352 | 14181 | Comedor de directores | - |
| V | Split | 47 | SURREY | F | 619ICQ1801 | 2917A33283 | 19642 | Estar de Traumatología | - |
| V | Split | 48 | SURREY | F | 619ICQ1801 | 2917A33484 | 19641 | Estar de Infectología | - |
| V | Split | 49 | PHILCO | - | PHS25HA3ANI | 7796962984054 | 23271 | Sindicato ATE. | 2250 Fgs. |
| V | Split | 50 | SAMSUNG | - | AR22RSFQAWKNBG | BD0PP8DNB00217T | 26741 | Farmacia (Citotásticos). | 5,96 KW / 6,24 KW. |
| VI | Rooftop | 1 | SURREY | - | 58OD2V1501805D | 2811B07029 | - | UNAJ Lado A | 15 T. |
| VI | Rooftop | 2 | SURREY | - | 58OD2V1501805D | 3511B02339 | - | UNAJ Lado A | 15 T. |
| VI | Rooftop | 3 | SURREY | - | 58OD2V1501805D | 3511B0233B | - | UNAJ Lado A | 15 T. |
| VI | Rooftop | 4 | SURREY | - | 58OD2V1501805D | 2811B0702B | - | UNAJ Lado B | 15 T. |
| VI | Rooftop | 5 | SURREY | - | 58OD2V1501805D | 2411B04134 | - | UNAJ Lado B | 15 T. |
| VI | Rooftop | 6 | SURREY | - | 58OD2V1501805D | - | - | UNAJ Lado B | 15 T. |
| VI | Rooftop | 7 | WESTRIC | - | RT-012GAC1BCS | 87035 | 19717 | Pasillo edificio 6 | 12 T. |
| VI | Rooftop | 8 | WESTRIC | - | RT-012GAC1BCS | 87074 | 19718 | Pasillo edificio 6 | 12 T. |
| VI | Cámara frigorífica | - | FRIOSUR | - | TECUMSEH | - | - | Residuos Patogénicos | - |
| VI | UEC | 1 | TRANE | - | TWK512XBOEAA | 6322301423 | - | Seguridad e higiene | - |
| VI | UEC Bi - Split | 2 | TRANE | - | TWD542BBOEAA | 6322300169 | - | Oficina de Choferes / Limpieza | - |
| VI | UEC | 3 | TRANE | - | TWK518EBLDO | B0906MO251 | - | Intendente | - |
| VI | UEC | 4 | SURREY | - | - | - | - | Oficina de Seguridad | - |
| VI | UEC | 5 | BGH | - | BSE45CI | 439BVL6296 | - | Deposito intendencia | - |
| VI | UEC | 6 | LG | - | TSH126YMA2 | - | - | Coordinacion de Ingenieria Clinica | - |
| VI | UEC | 7 | TRANE | - | TWK524XBOEAA | - | - | Laboratorio de Ingenieria Clinica | - |
| VI | UEC | 8 | TRANE | - | TWK524XBOEAA | - | - | Taller de Infraestructura | - |
| VI | UEC | 9 | TRANE | - | TWK524XBOEAA | - | - | Coordinacion de Infraestructura | - |
| VI | UEC | 10 | TRANE | - | TSUH126YMA2 | 1081XAZ1R912 | - | Oficina de Arquitectura | - |
| VI | UEC | 11 | SURREY | - | 553Vfq1801F | - | 18208 | Oficina de Infraestructura | F/C 5,3/5,48 KW. |
| VI | UEC | 12 | TRANE | - | TWK518EBLDO | B0906MO257 | - | Direccion UNAJ | - |
| VI | UEC | 13 | LG | - | - | - | 16467 | Deposito Farmacia (Container). | 6000 Fgs. |
| VI | UEC | 14 | LG | - | - | 54NW12JA3AA. | 24301 | Intendencia. | 2750 fgs. |
| VI | Split | 1 | TRANE | - | MWW518KBORAB | 451626006305 | - | Seguridad e higiene | - |
| VI | Split | 2 | TRANE | - | MWW518KBORAB | 4554460003472 | - | Oficina de Choferes | - |
| VI | Split | 3 | TRANE | - | MWW518KBORAB | 452786000394 | 4775 | Limpieza | - |
| VI | Split | 4 | TRANE | - | MWW518KBORAB | 9834 | 4757 | Intendente | - |
| VI | Split | 5 | - | - | - | - | - | Oficina de Seguridad | - |
| VI | Split | 6 | BGH | - | BSE45CI | 439BVK5323 | 7228 | Deposito intendencia | - |
| VI | Split | 7 | LG | - | TSUH126YMA2 | - | 12627 | Coordinacion de Ingenieria Clinica | - |
| VI | Split | 8 | TRANE | - | MWW512KBORAB | 4554660006922 | 9497 | Laboratorio de Ingenieria Clinica | - |
| VI | Split | 9 | TRANE | - | MWW512KBORAB | 5124660006923 | 5124 | Taller de Infraestructura | - |
| VI | Split | 10 | TRANE | - | MWW512KBORAB | 4554660006938 | - | Coordinacion de Infraestructura | - |
| VI | Split | 11 | TRANE | - | MWW512KBORAB | 4516260013050 | 4724 | Oficina de Arquitectura | - |
| VI | Split | 12 | SURREY | - | 619Vfq1801F | 1916A97142 | 18208 | Oficina de Infraestructura | - |
| VI | Split | 13 | TRANE | - | - | - | - | Direccion UNAJ | - |
| VI | Split | 14 | TRANE | - | - | - | - | Garita de Seguridad (Bombero Galarza) | - |
| VI | Split | 15 | LG | - | USNH2465NW | 5011XTJ05257 | 16467 | Deposito Farmacia (Container). | 6000 Fgs. |
| VI | Split | 16 | LG | - | - | 54NW12JA3AA. | 24301 | Intendencia. | 2750 fgs. |
| Sistema N° 01 - E7 PA. | | | | | | | | | |
| VII | Unidad exterior VRV | 1 | HISENSE | - | AVWT - 272HKSS | QSXJ8W5 S2009 | - | TERRAZA - SISTEMA N° 01 - E7 P1 (PA). 28HP TON. HABIT - LADO CEMET | 28 HP TON. |
| VII | Unidad interior VRV | 1,1 | HISENSE | - | AVE - 19HCFRC | QZCSDN3 TC01C | - | S1 - UI HAB 2 - PA | 1040 x 170 x 20 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|------|---------|----------------|------------------|---|---|-----------------|
| VII | Unidad interior VRV | 1,2 | HISENSE | AVE - 19HCFRC | QZCSDN3 TC01D | | S1 - UI HAB 4 - PA | 1020 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,3 | HISENSE | AVE - 19HCFRC | QZCSDN3 TC017 | | S1 - UI HAB 6 - PA | 1020 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,4 | HISENSE | AVE - 19HCFRC | QZCSDN4 TC007 | | S1 - UI HAB 8 - PA | 1020 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,5 | HISENSE | AVE - 18UXCSBC | QZ893T9 U0007 | | S1 - UI HAB 10 - PA | 1020 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,6 | HISENSE | AVE - 18UXCSBC | QZ893T3 R1003 | | S1 - UI HAB 12 - PA | 1020 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,7 | HISENSE | AVE - 18UXCSBC | QZ893N2 RC001 | | S1 - UI HAB 14 - PA | 1040 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,8 | HISENSE | AVE - 18UXCSBC | QZ893T3 R1002 | | S1 - UI HAB 16 - PA | 1040 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,9 | HISENSE | AVE - 18UXCSBC | QZ893T3 R1001 | | S1 - UI HAB 18 - PA | 1040 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,10 | HISENSE | AVE - 24HCFRL | QZLSFN6 SC007 | | S1 - UI HAB 20 - PA | 1040 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,11 | HISENSE | AVE - 24HCFRL | QZCSFN6 SC005 | | S1 - UI HAB 21 - PA | 1040 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,12 | HISENSE | AVE - 24HCFRL | QZCSFN6 5C00D | | S1 - UI HAB 22 - PA | 1020 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,13 | HISENSE | AVE - 24HCFRL | QZCSFN6 5C00A | | S1 - UI HAB 23 - PA | 1020 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,14 | HISENSE | AVE - 24HCFRL | QZCSFN6 5C00E | | S1 - UI HAB Medicos - PA | 1020 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 1,15 | HISENSE | AVE - 24HCFRC | QZCSFN6 SC006 | | S1 - UI Estar Medicos - PA | 1040 x 170 x 20 |
| Sistema N° 02 - E7 PA. | | | | | | | | |
| VII | Unidad exterior VRV | 2 | HISENSE | AVWT - 232HKSS | QSXJ5W5 S200E | - | TERRAZA - SISTEMA N° 02 - E7 P1 (PA). 24HP. HABIT - LADO CALCHAQUI | 24 HP TON. |
| VII | Unidad interior VRV | 2,1 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124N5 T8001 | | S2 - UI HAB 1 - PA | 680 x 180 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,2 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124T3 R1004 | | S2 - UI HAB 3 - PA | 680 x 180 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,3 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124NC R800G | | S2 - UI HAB 5 - PA | 680 x 180 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,4 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124NC R800D | | S2 - UI HAB 7 - PA | 680 x 180 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,5 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124NC R800C | | S2 - UI HAB 9 - PA | 680 x 180 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,6 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124NC R800Y | | S2 - UI HAB 11 - PA | 680 x 180 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,7 | HISENSE | AVE - 24HCFRL | QZLSFN6 SC008 | | S2 - UI HAB 13 - PA | 1040 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,8 | HISENSE | AVE - 24HCFRL | QZLSFN6 SC00G | | S2 - UI HAB 15 - PA | 1040 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,9 | HISENSE | AVE - 24HCFRL | QZLSFN6 SC002 | | S2 - UI HAB 17 - PA | 1040 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,10 | HISENSE | AVE - 24UXCSBL | QZ894N2 RC002 | | S2 - UI HAB 19 - PA | 1020 x 170 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,11 | HISENSE | AVD - 14UXCSAH | QR120TC P0001 | | S2 - Coordinacion de enfermeria - PA. | 580 x 230 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,12 | HISENSE | AVD - 14UXCSAH | QR120N6 S8001 | | S2 - Office de enfermeria - PA. | 580 x 230 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 2,13 | HISENSE | AVD - 27UXCSCH | QR132NC RA00R | | S2 - Sala de espera - Pasillo publico - PA. | 840 x 300 x 20 |
| Sistema N° 03 - E7 PA. | | | | | | | | |
| VII | Unidad exterior VRV | 3 | HISENSE | AVWT - 190HKSS | QSXJ3W5 S200M | | TERRAZA - SISTEMA N° 03 - E7 P1 (PA). PASILLO. 20HP. | 20 HP. TON. |
| VII | Unidad interior VRV | 3,1 | HISENSE | AVD - 96UX6SFH | QR14449 R5004 | | S3 - Pasillo del servicio - Lado publico - PA. | 1100 x 420 x 20 |
| VII | Unidad interior VRV | 3,2 | HISENSE | AVD - 76UX6SEH | QR111N5 S5009 | | S3 - Pasillo del servicio - Lado tecnico - PA. | 900 x 400 x 20 |
| Sistema N° 04 - E7 PB. | | | | | | | | |
| VII | Unidad exterior VRV | 4 | HISENSE | AVWT - 272HKSS | QSXJ8W2 T2004 | - | TERRAZA - SISTEMA N° 04 - E7 PB. 28HP. HABIT - LADO CEMET | 28 HP TON. |
| VII | Unidad interior VRV | 4,1 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N6 S8012 | | S4 - UI HAB 2 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,2 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N5 S800P | | S4 - UI HAB 4 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,3 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N5 S800T | | S4 - UI HAB 6 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,4 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N6 S8011 | | S4 - UI HAB 8 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,5 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N9 BQ004 | | S4 - UI HAB 10 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,6 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N6 S8013 | | S4 - UI HAB 12 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,7 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N5 S800R | | S4 - UI HAB 14 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,8 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N5 S800S | | S4 - UI HAB 16 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,9 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122TB Q0002 | | S4 - UI HAB 18 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,10 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124N7 S800S | | S4 - UI HAB 20 - PB | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|-------|--|-------------------------|
| VII | Unidad interior VRV | 4,11 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124N7 S8003 | | S4 - UI HAB 21 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,12 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124N7 S8004 | | S4 - UI HAB 22 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,13 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124N7 S8002 | | S4 - UI HAB 23 - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,14 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124N5 T8002 | | S4 - UI HAB Medicos - PB | |
| VII | Unidad interior VRV | 4,15 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124N5 T8003 | | S4 - UI Estar Medicos - PB | |
| Sistema N° 05 - E7 PB. | | | | | | | | |
| VII | Unidad exterior VRV | 5 | HISENSE | AVWT - 232HKSS | QXJ5W6 S2021 | - | TERRAZA - SISTEMA N° 05 - E7 P1 (PA), 24HP. HABIT - LADO CALCHAQUI | 24 HP TON. |
| VII | Unidad interior VRV | 5,1 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N2 R800D | | S5 - UI HAB 1 - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,2 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122TB Q0003 | | S5 - UI HAB 3 - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,3 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N5 S800Q | | S5 - UI HAB 5 - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,4 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N5 T8004 | | S5 - UI HAB 7 - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,5 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N6 S8014 | | S5 - UI HAB 9 - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,6 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N5 S800U | | S5 - UI HAB 11 - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,7 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N5 T8003 | | S5 - UI HAB 13 - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,8 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N5 T8001 | | S5 - UI HAB 15 - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,9 | HISENSE | AVD - 18UXCSBH | QR122N5 T8002 | | S5 - UI HAB 17 - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,10 | HISENSE | AVD - 24UXCSBH | QR124N5 T8004 | | S5 - UI HAB 19 - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,11 | HISENSE | AVD - 14UXCSAH | QR120N6 S8002 | | S5 - Coordinacion de enfermeria - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,12 | HISENSE | AVD - 14UXCSAH | QR120N6 S8003 | | S5 - Office de enfermeria - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 5,13 | HISENSE | AVD - 27UXCSCH | QR132N2 RA008 | | S5 - Hall de acceso / Pasillo publico - PB. | |
| Sistema N° 06 - E7 PA. | | | | | | | | |
| VII | Unidad exterior VRV | 6 | HISENSE | AVWT - 190HKSS | | - | TERRAZA - SISTEMA N° 06 - E7 PB. PASILLO. 20HP. | 20 HP. TON. |
| VII | Unidad interior VRV | 6,1 | HISENSE | AVD - 96UX6SFH | QR144N5 T500M | | S6 - Pasillo del servicio - Lado publico - PB. | |
| VII | Unidad interior VRV | 6,2 | HISENSE | AVD - 76UX6SEH | QR113N5 S5001 | | S6 - Pasillo del servicio - Lado tecnico - PB. | |
| VII | Extractor de renovacion | 1 | | | | | Sistema VRV | |
| VII | Extractor de renovacion | 2 | | | | | Sistema VRV | |
| Cemet | Rooftop | 1 | WESTRIC | RT-012GAC1BPS | 99482 | - | Piso 1 - CEMET. | 12 T. |
| Cemet | Rooftop | 2 | WESTRIC | RT-012GAC1BPS | 99484 | - | Piso 2 - CEMET | 12 T. |
| Cemet | Rooftop | 3 | WESTRIC | RT-012GAC1BPS | 99483 | - | Piso 3 - CEMET | 12 T. |
| Cemet | Unidad Pre - Filtro | 1 | CASIBA | | | | Piso 2 - CEMET | |
| Cemet | Extractor | 1 | | | | | Local de presion negativa - TAMO. | |
| Cemet | Split | 1 | COOL-TIME | CTSME45CN | 165CF506 59 | 16737 | Sala de reuniones. | - |
| Cemet | Split | 2 | COOL-TIME | CTSME45CN | 165CF509 21 | 16736 | Sala de reuniones. | - |
| Cemet | Split | 3 | COOL-TIME | CTSME45CN | 165CF506 56 | 16735 | Oficina coordinacion | - |
| Cemet | Split | 4 | COOL-TIME | CTSME45CN | 165CF508 04 | 16734 | Oficina Jefatura | - |
| Cemet | Split | 5 | COOL-TIME | CTSME23CN | 195CF111 29 | 16738 | Oficina Secretaria | - |
| Cemet | Split | 6 | COOL-TIME | CTSME23CN | 195CF111 52 | 16739 | Oficina Tecnica | - |
| Cemet | Split | 7 | HITACHI | HSB6300FCNEO | 2050079 | 17424 | Sala de Freezers - Piso N° 2 | - |
| Cemet | Split | 8 | TCL | TACA 5250 FCSA | RT32336U I100234 | 20540 | Sala de Freezers - Piso N° 2 | 6000 Fgs. |
| Cemet | Split | 9 | TCL | TACA 3300 FCSA | RT32317U I103863 | 20539 | Laboratorio 1 - Piso N° 1. | 3000 Fgs. |
| Cemet | Split | 10 | SAMSUNG | AR12ASHQAWK4BG | BKWVP7X RA03302P | 27041 | CEMET - Piso N° 02 | 2500 FGS. |
| Cemet | Split | 11 | SAMSUNG | AC071NNNDKH | 0SZQPAG NC00083 | 27038 | Planta baja - CEMET | 9000 Fgs. / 3 TN. (F/C) |
| Cemet | UEC | 1 | COOL-TIME | CTSMC23CN | 185CF210 89 | - | Sala de reuniones. | - |
| Cemet | UEC | 2 | COOL-TIME | CTSMC23CN | 185CF211 86 | - | Sala de reuniones. | - |
| Cemet | UEC | 3 | COOL-TIME | CTSMC45CN | 165CF636 69 | - | Oficina coordinacion | - |
| Cemet | UEC | 4 | COOL-TIME | CTSME45CN | 165CF600 08 | - | Oficina Jefatura | - |
| Cemet | UEC | 5 | COOL-TIME | CTDMC45CN | 165CF634 74 | - | Oficina Tecnica | - |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|-----------|----------------|-----------------------------|-------|------------------------------|-------------------------|
| Cemet | UEC | 6 | COOL-TIME | CTDMC45CN | 165CF638 55 | - | Oficina Secretaria | - |
| Cemet | UEC | 7 | HITACHI | HSB6300FCNEO | - | - | Sala de Freezers - Piso N° 2 | - |
| Cemet | UEC | 8 | TCL | TACA 5250 FCSA | RT32336U E100983 | 20540 | Sala de Freezers - Piso N° 2 | 6000 Fgs. |
| Cemet | UEC | 9 | TCL | TACA 3300 FCSA | RT32317U E104631 | 20539 | Laboratorio 1 - Piso N° 1. | 3000 Fgs. |
| Cemet | UEC | 10 | SAMSUNG | AR12ASHQAWKZBG | BKWWP7 XRA03330 | 27041 | CEMET - Piso N° 02 | 2500 FGS. |
| Cemet | UEC | 11 | SAMSUNG | AC071MXADKH | 0R4QPAF R600044 | 27038 | Planta baja - CEMET | 9000 Fgs. / 3 TN. (F/C) |
| AMI | Split | 2 | SURREY | 619EPQ0914F | 1615A020 66 | 16447 | Consultorio N° 1. | 3000 Fgs. |
| AMI | Split | 3 | SURREY | 619EPQ0914F | No legible. | 16440 | Consultorio N° 2. | 3000 Fgs. |
| AMI | Split | 4 | SURREY | 619EPQ0914F | 1615A029 57 | 16439 | Consultorio N° 3. | 3000 Fgs. |
| AMI | Split | 5 | SURREY | 619EPQ0914F | 1615A028 98 | 16433 | Consultorio N° 4. | 3000 Fgs. |
| AMI | Split | 6 | LG | USNM96EFT0 | 3111XUU0 2719 | 17257 | Consultorio N° 5. | 3000 Fgs. |
| AMI | Split | 7 | LG | USNM96EFT0 | 310IXDK0 2410 | 17266 | Consultorio N° 6. | 3000 Fgs. |
| AMI | Split | 8 | LG | USNM96EFT0 | 3111XYF0 2602 | 18044 | Consultorio N° 7. | 3000 Fgs. |
| AMI | Split | 9 | LG | USNM96EFT0 | 3111XZBO 2605 | 17236 | Consultorio N° 8. | 3000 Fgs. |
| AMI | Split | 10 | LG | USNM96EFT0 | 310IXNT0 2415 | 17237 | Consultorio N° 9. | 3000 Fgs. |
| AMI | Split | 11 | LG | USNH2H05NW | 5011XSG0 5254 | 17235 | Sala de espera . | 6000 Fgs. |
| AMI | Split | 12 | HITACHI | HSB6300FCNEO | HSB6300F CNEOTRE ND | 17301 | Oficina - 1er Piso. | 3000 Fgs. |
| AMI | Split | 13 | YORK | INV 67 | 221118ID U1220410 236 | 20916 | Mesa de entrada. | 6000 Fgs. |
| AMI | Split | 14 | YORK | INV 67 | 221118ID U1220410 230 | 20915 | Mesa de entrada. | 6000 Fgs. |
| AMI | Split | 15 | LG | S4NW24KE3A1 | 103RNL0 1480 | 25828 | Sala de espera . | 6000 Fgs. |
| AMI | UEC | 2 | - | - | - | - | Consultorio N° 1. | - |
| AMI | UEC | 3 | - | - | - | - | Consultorio N° 2. | - |
| AMI | UEC | 4 | - | - | - | - | Consultorio N° 3. | - |
| AMI | UEC | 5 | - | - | - | - | Consultorio N° 4. | - |
| AMI | UEC | 6 | - | - | - | - | Consultorio N° 5. | - |
| AMI | UEC | 7 | - | - | - | - | Consultorio N° 6. | - |
| AMI | UEC | 8 | - | - | - | - | Consultorio N° 7. | - |
| AMI | UEC | 9 | - | - | - | - | Consultorio N° 8. | - |
| AMI | UEC | 10 | - | - | - | - | Consultorio N° 9. | - |
| AMI | UEC | 11 | - | - | - | - | Sala de espera . | - |
| AMI | UEC | 12 | - | - | - | - | Oficina - 1er Piso. | - |
| AMI | UEC | 13 | YORK | INV 67 | 221118ID U1220410 236 | 20916 | Mesa de entrada. | 6000 Fgs. |
| AMI | UEC | 14 | YORK | INV 67 | 221118ID U1220410 230 | 20915 | Mesa de entrada. | 6000 Fgs. |
| AMI | UEC | 15 | LG | S4NW24KE3A1 | 103RNL0 1480 | 25828 | Sala de espera . | 6000 Fgs. |

ANEXO II

MATERIALES E INSUMOS A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA


- Fluidos refrigerantes R 22 – R 410 a - R 404 – R Limpieza
- Fluido nitrógeno gaseoso para Reparaciones
- Material de aislación Isoelastica
- Cintas envolventes con y sin adhesivos
- Lubricantes
- Correas de tracción
- Poleas
- Repuestos menores de ferretería
- Teflón
- Materiales para trabajos de soldadura eléctrica y soldadura oxiacetilénica
- Tacos anti vibratorios
- Ménsulas
- Mangueras y tuberías para drenaje de aguas condensadas
- Materiales y pinturas para mantenimiento y conservación
- Materiales de sellado, hermeticidad e impermeabilización
- Reparación y Rebobinados de motores eléctricos de hasta 3 HP – 2.237 KW
- Fusibles
- Terminales para conductores eléctricos
- Termomagnéticas
- Fusibles NH
- Contactoras electricas
- Fusibles cerámicos
- Fusibles de vidrio
- Protectores térmicos
- Protectores de sobre presión
- Protectores de baja presión
- Temporizadores
- Transformadores eléctricos
- Pulsadores y accesorios eléctricos menores
- Cables y conductores eléctricos variados
- Detergentes para lavado de serpentinas y gabinetes de equipos
- Reparación o reposición de resistencias eléctricas calefactoras
- Flow Switch
- Buloneria variada
- Reposición de mangas flexibles con aislación de diámetros variados
- Difusores de inyección de aire
- Rejas de retorno de aire
- Presostatos de actuación en circuitos comandos frigoríficos
- Abrazaderas
- Mangueras corrugadas
- Limpiadores en aerosol para unidades interiores
- Burletes de hermeticidad para tableros eléctricos y cabinas exteriores


- Ojos de buey lumínicos de señalización
- Accesorios menores de gas natural modo calefacción.
- Flotantes de nivel mecánicos
- Flotantes de nivel eléctricos
- Combis tatos electrónicos digitales de comando de equipos
- Cinta aislación eléctrica
- Precintos de seguridad
- Herramientas menores
- Herramientas para reparaciones frigoríficas
- Manifoul de carga y control de baja y alta presión
- Escaleras de aluminio
- Taburetes de altura
- Andamios estructurales
- Equipos de hidro lavado
- Acrilicos protectores
- Lana de vidrio aislante para conductos
- Silicona
- Robinetes de bronce para circuitos de baja y alta presión
- Taponés de seguridad
- Porta filtros de protección de serpentinas
- Stikers de señalización
- Instrumental eléctrico multi voltmetro
- Instrumental eléctrico de aislación mego metro
- Instrumental eléctrico de medición de consumo pinza amperometrica
- Instrumental eléctrico detectora de presencia de tensión
- Borneras de seguridad eléctrica
- Bombas de Vacío para circuitos frigoríficos
- Compresores de aire portátiles
- Bombas de presión para pruebas hidráulicas


ANEXO III


DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INGRESO AL HOSPITAL EL CRUCE - DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER


- 1 - Nota con membrete de la empresa donde se indica la nomina de personal que va a trabajar bajo responsabilidad exclusiva de la firma
- 2 - Fotocopia Alta de AFIP y DNI de cada una de las personas declaradas en 1.
- 3 - Póliza de ART, con cláusula de no repetición contra el Hospital, y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 4 - Póliza del Seguro de Vida Obligatorio y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 5 - Póliza de Accidentes Personales, para el caso de personal autónomo.
- 6 - Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa.
- 7 - Formulario Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores (Resolución 299/11), del personal declarado en 1.
- 8 - Procedimiento de trabajo seguro (PTS) con la descripción de las etapas de trabajo indicando los riesgos asociados y las medidas de seguridad correspondientes tanto para el hospital como para el personal que se encuentra realizando las tareas expuesto a agentes de riesgo
- 9 - Registro de capacitaciones en materia de Higiene y Seguridad del personal declarado en 1.

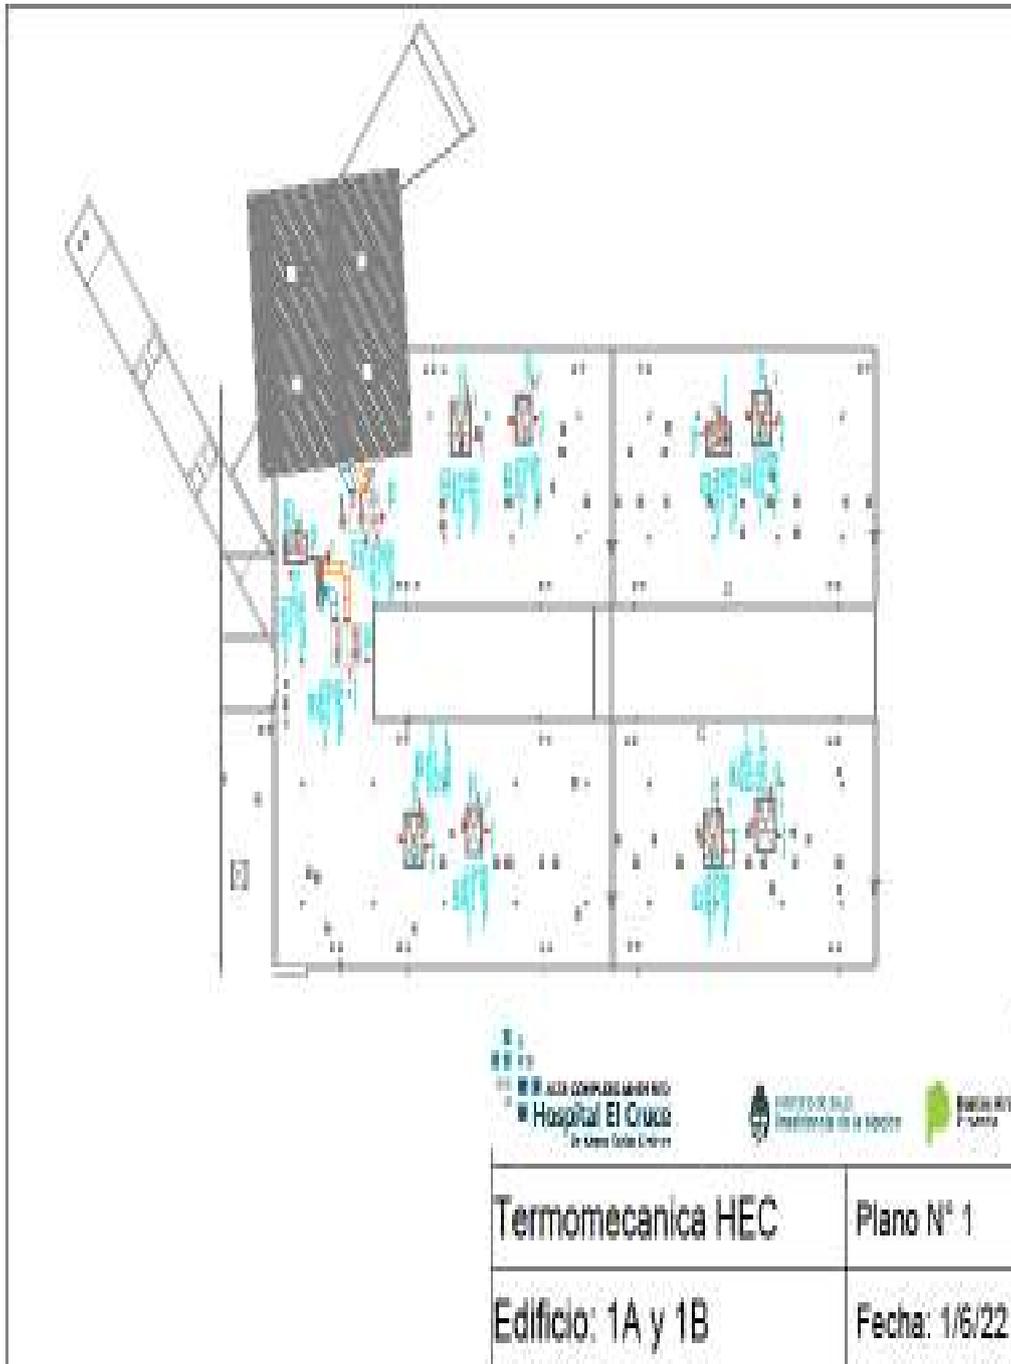


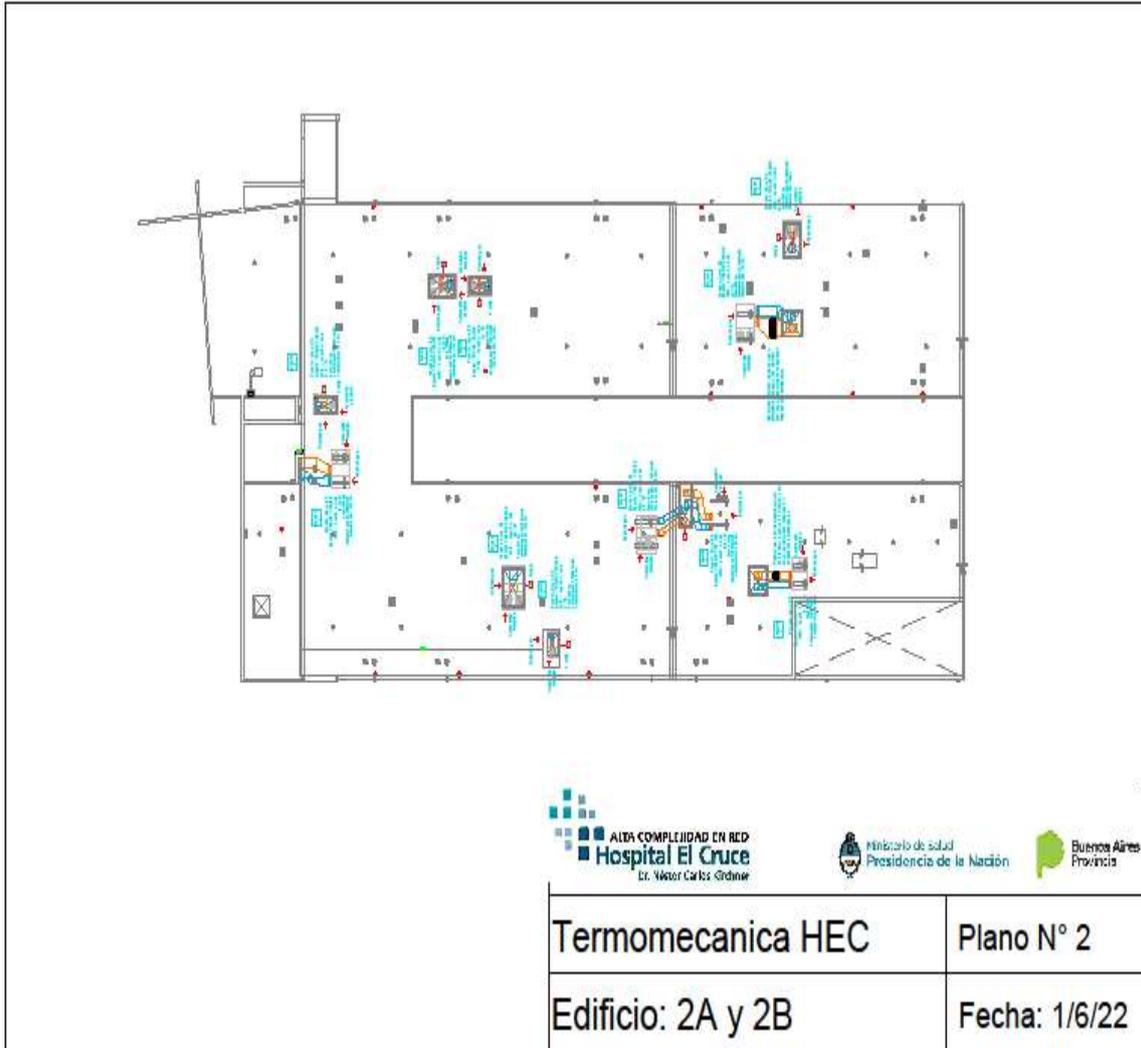


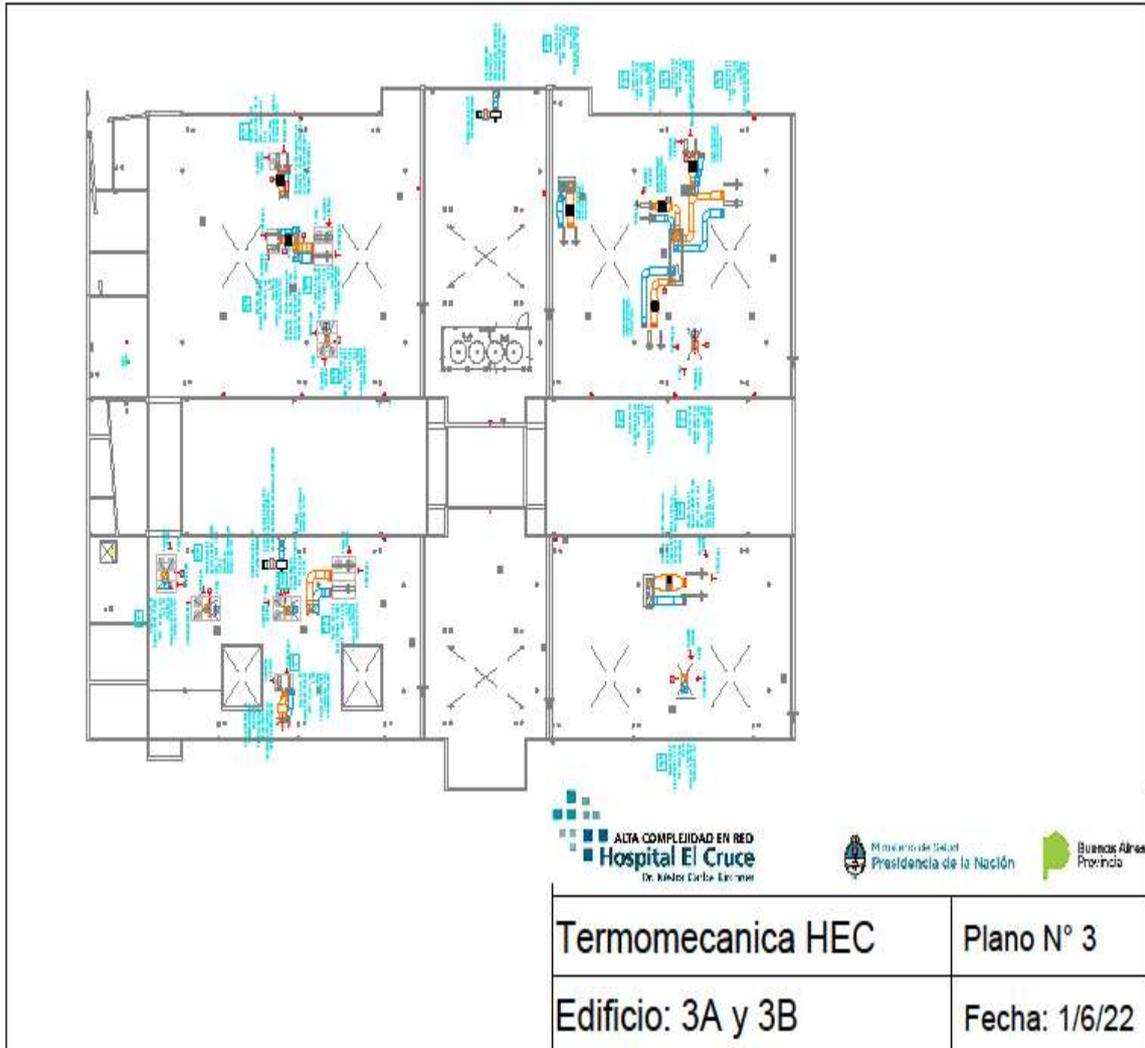

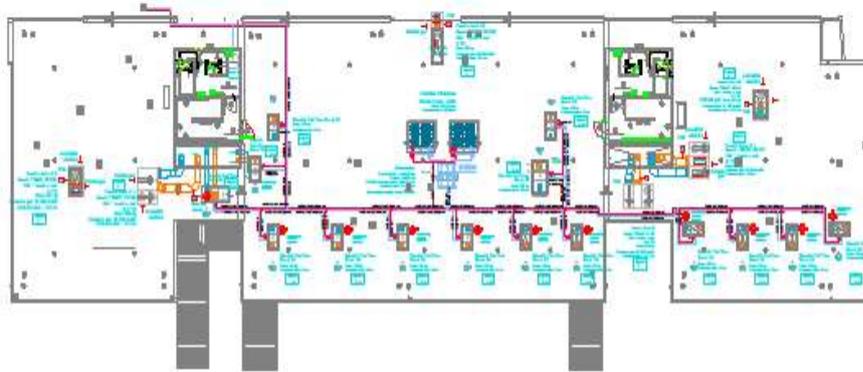

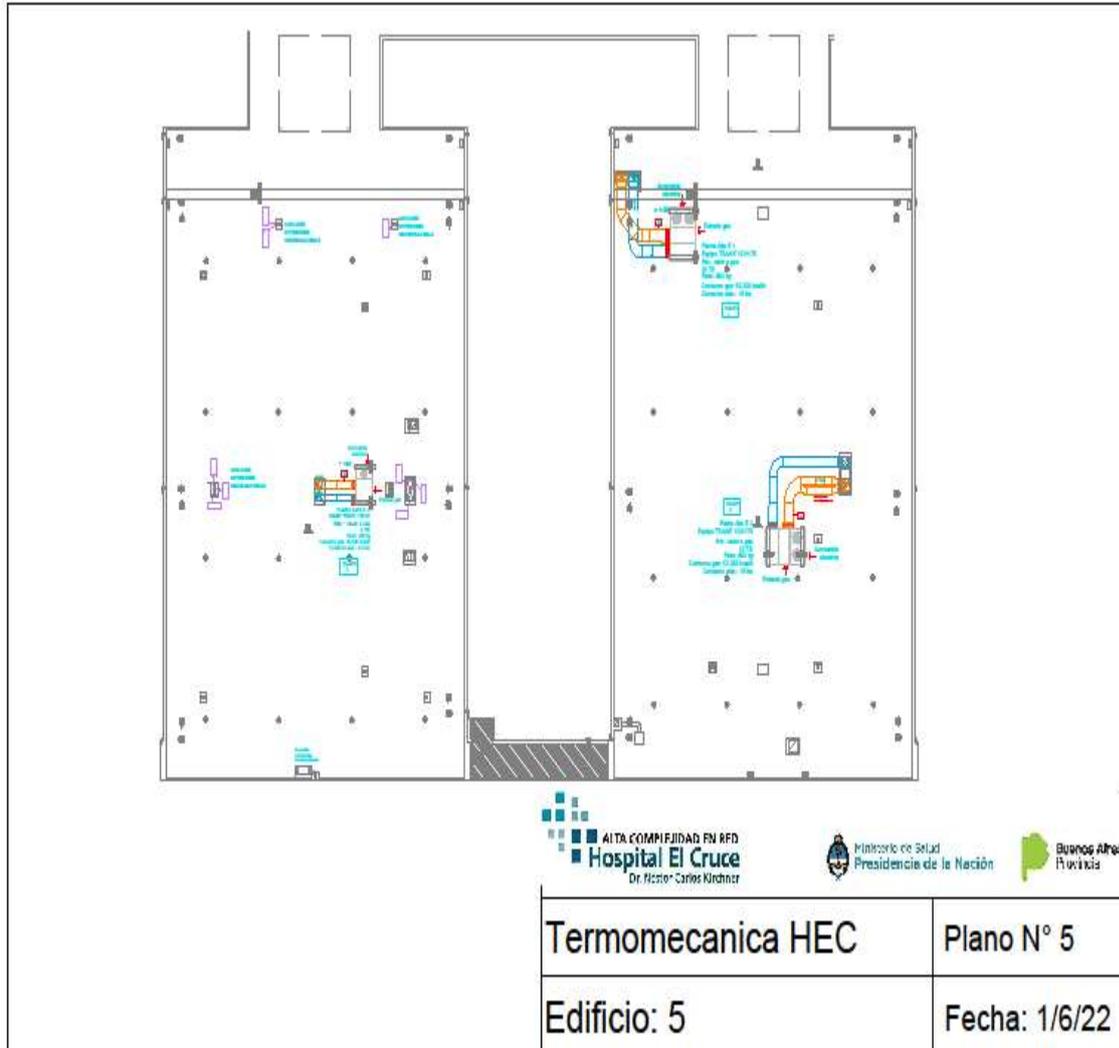

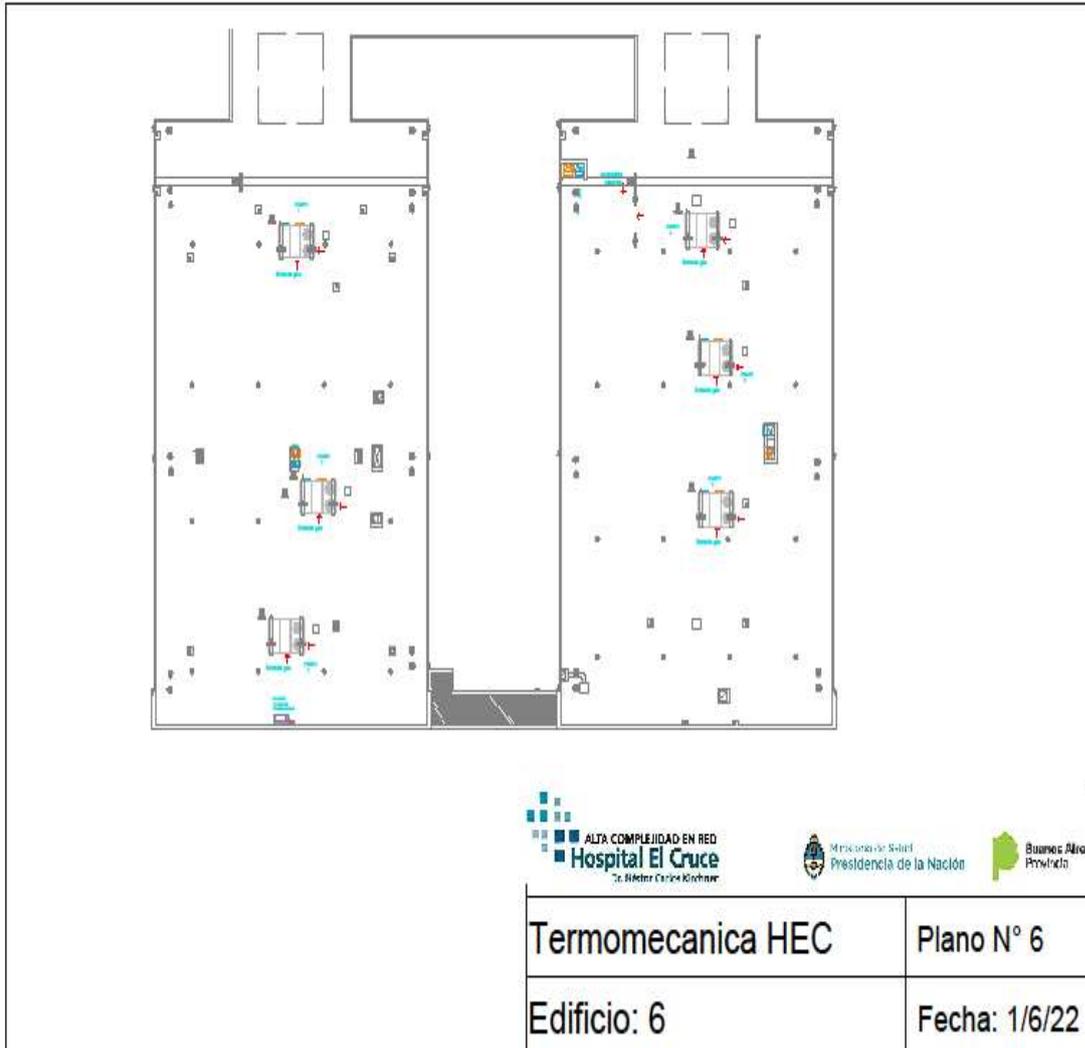

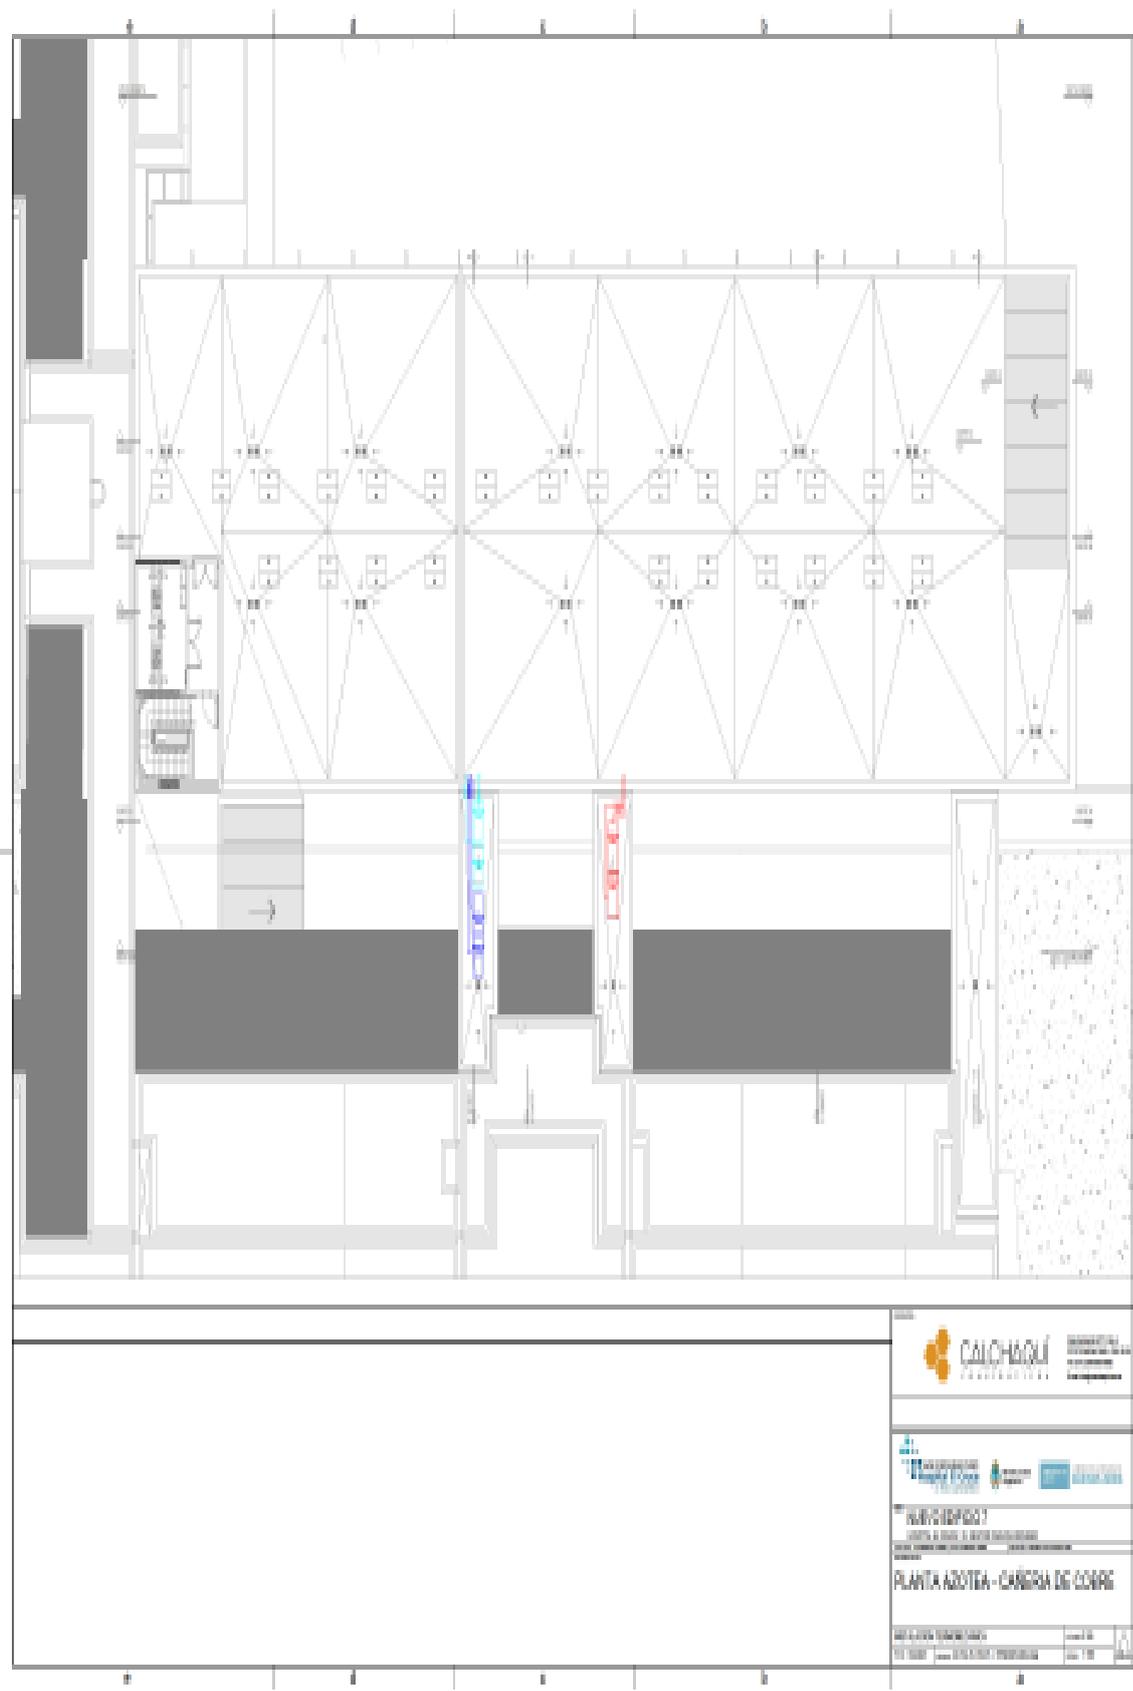


CALCHAQUÍ 200 años


HOSPITAL EL CRUCE


¿QUIÉNES SOMOS?
 UNIDAD A UNO, LA UNIDAD INTEGRAL
 UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL - UNIDAD DE DIAGNÓSTICO


PLANTA AZOTEA - CÁMERA DE COBRE


10/10/2014
 10/10/2014

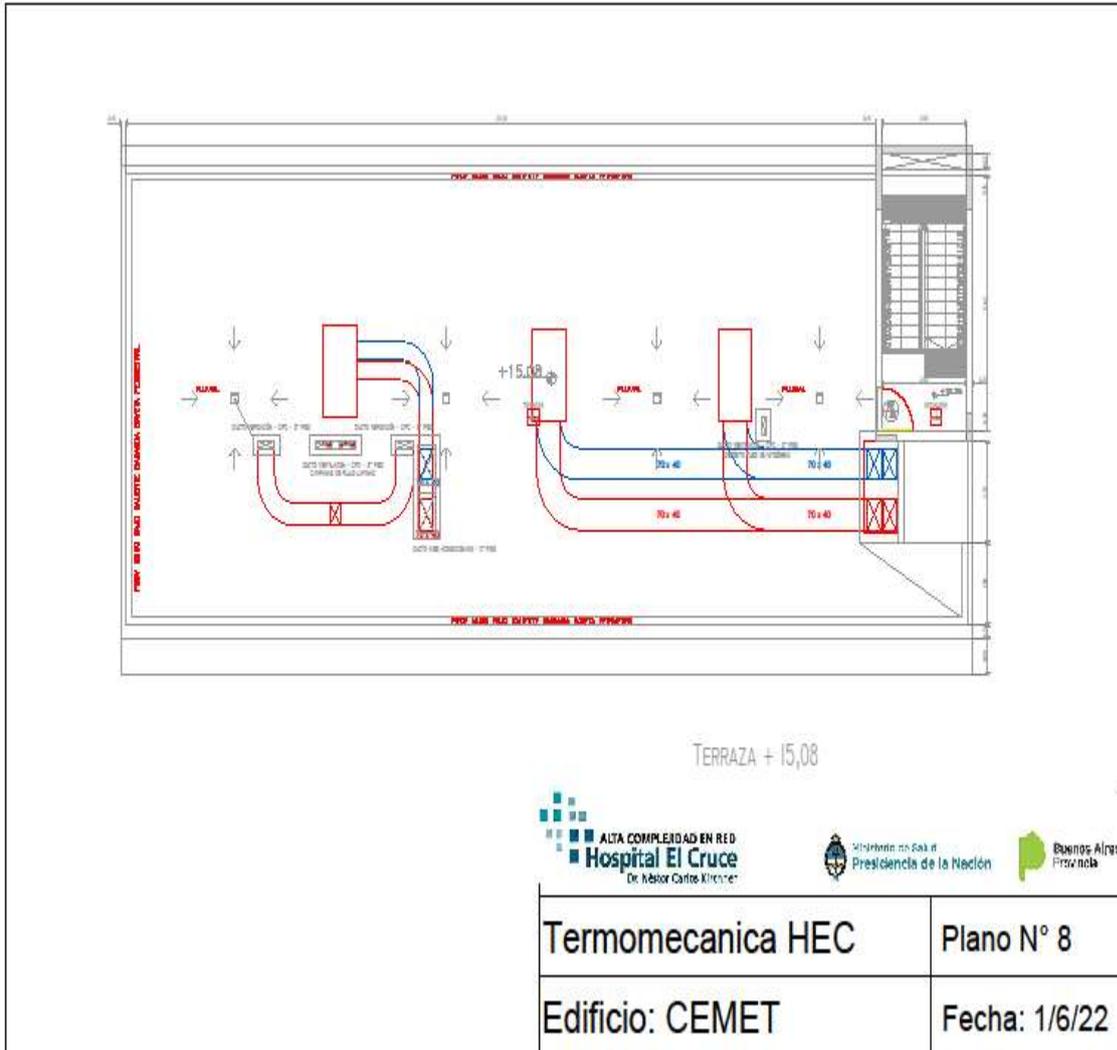


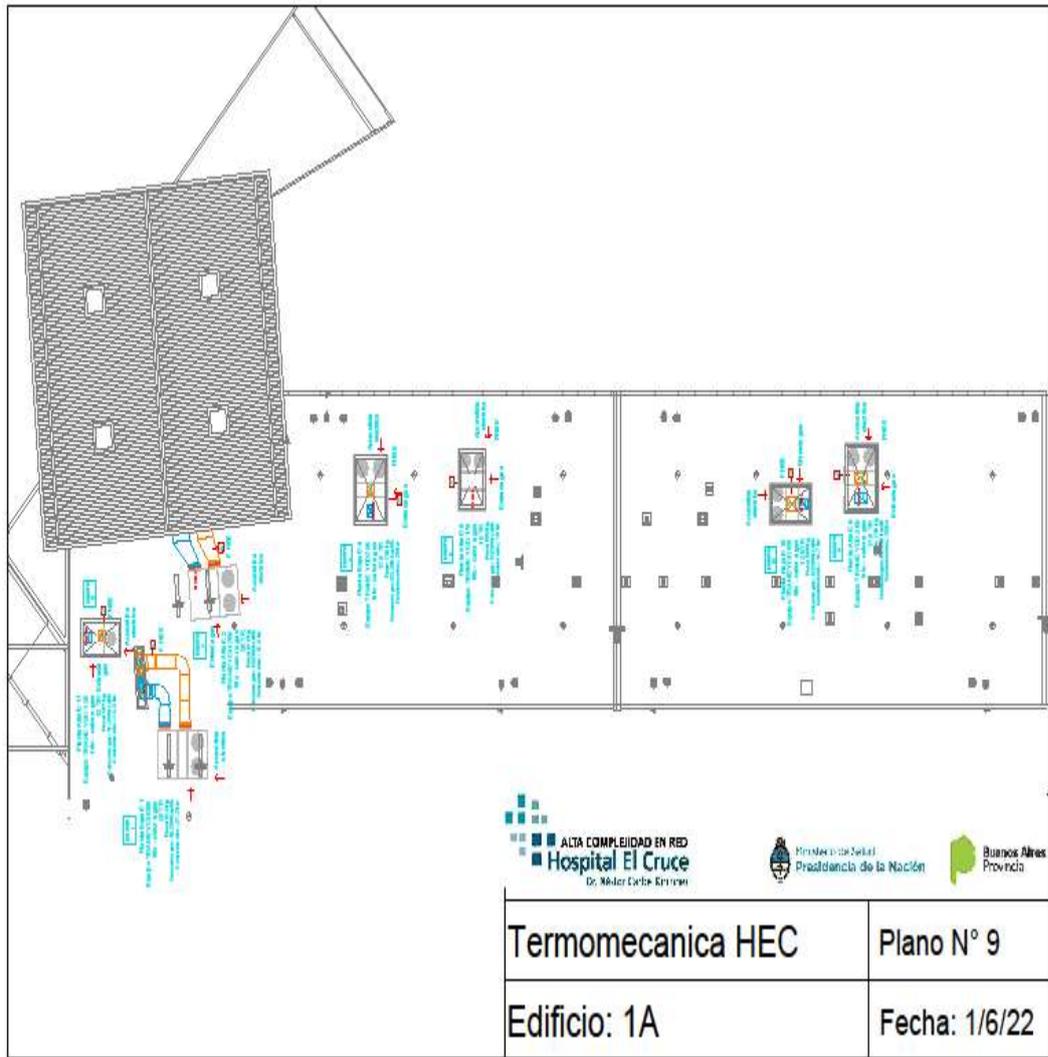

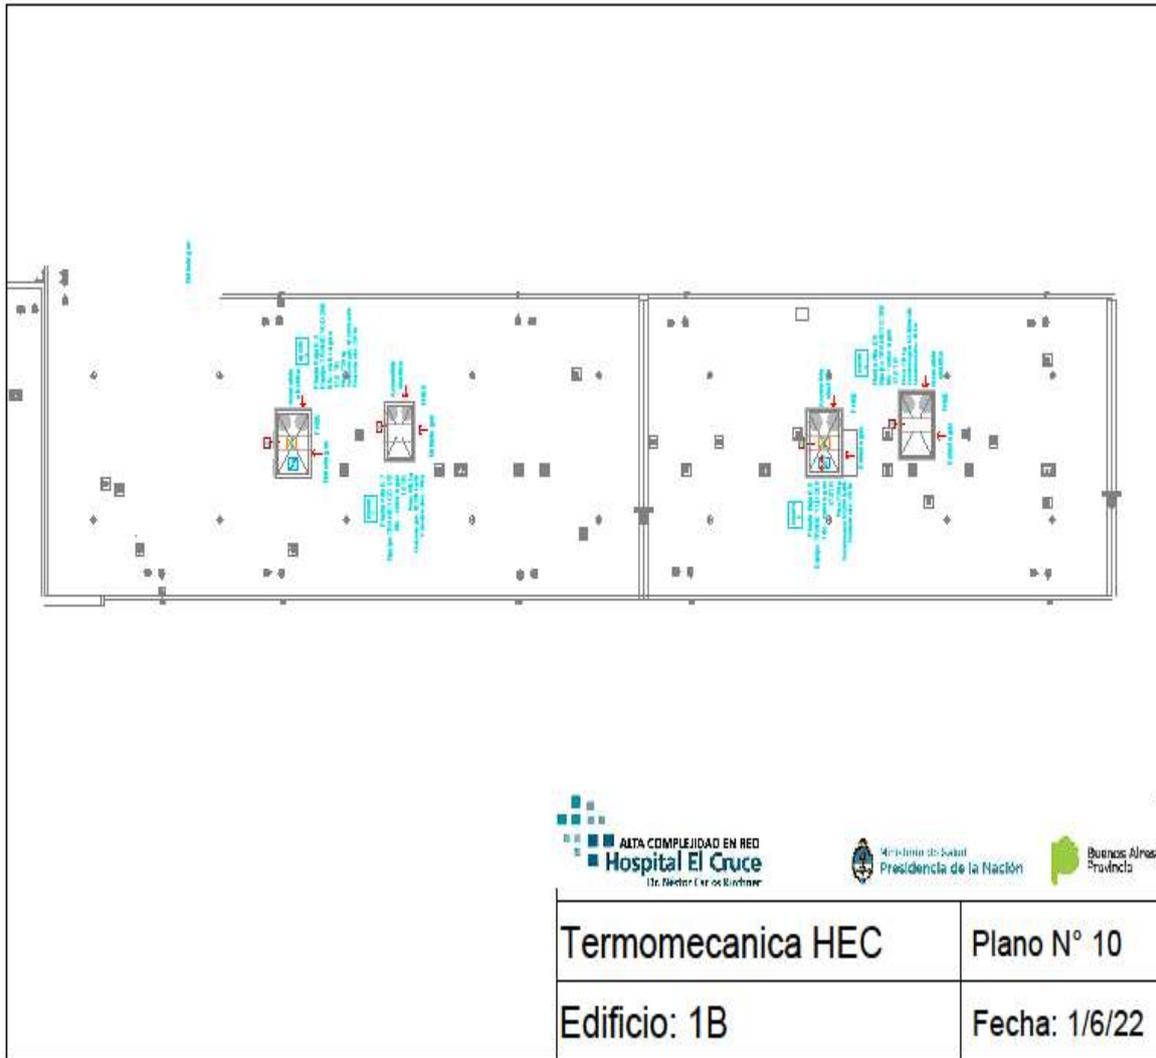

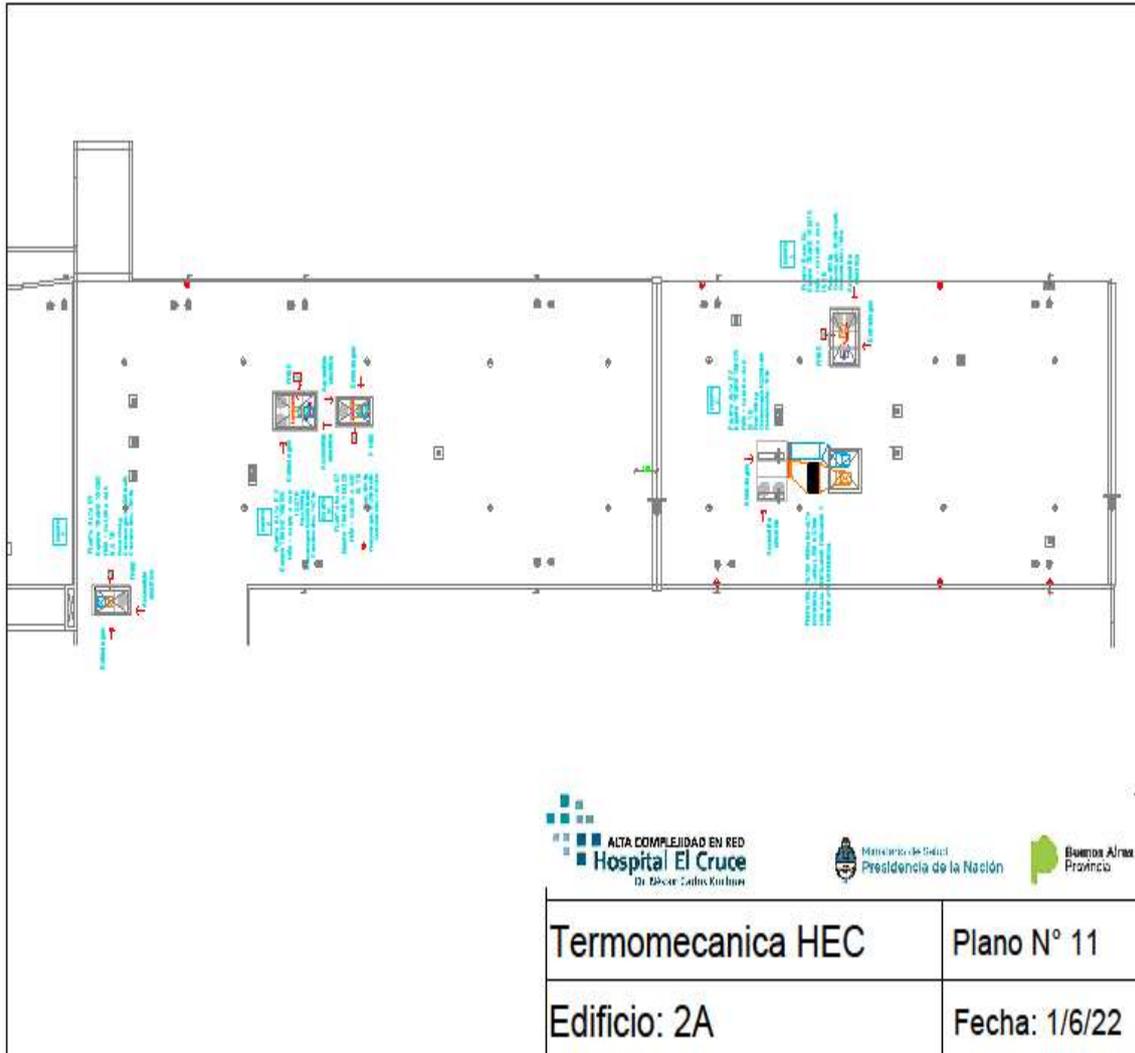

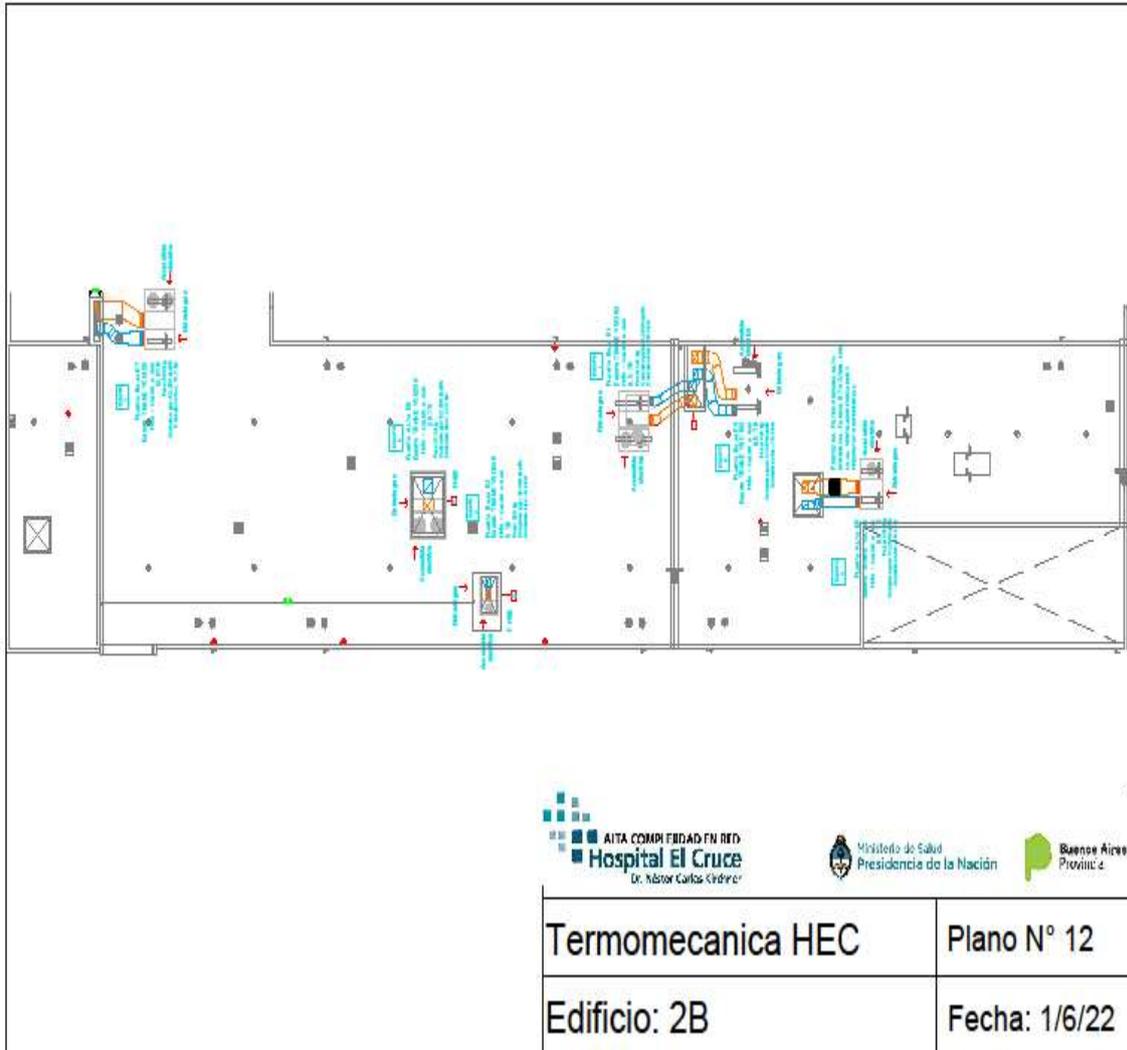

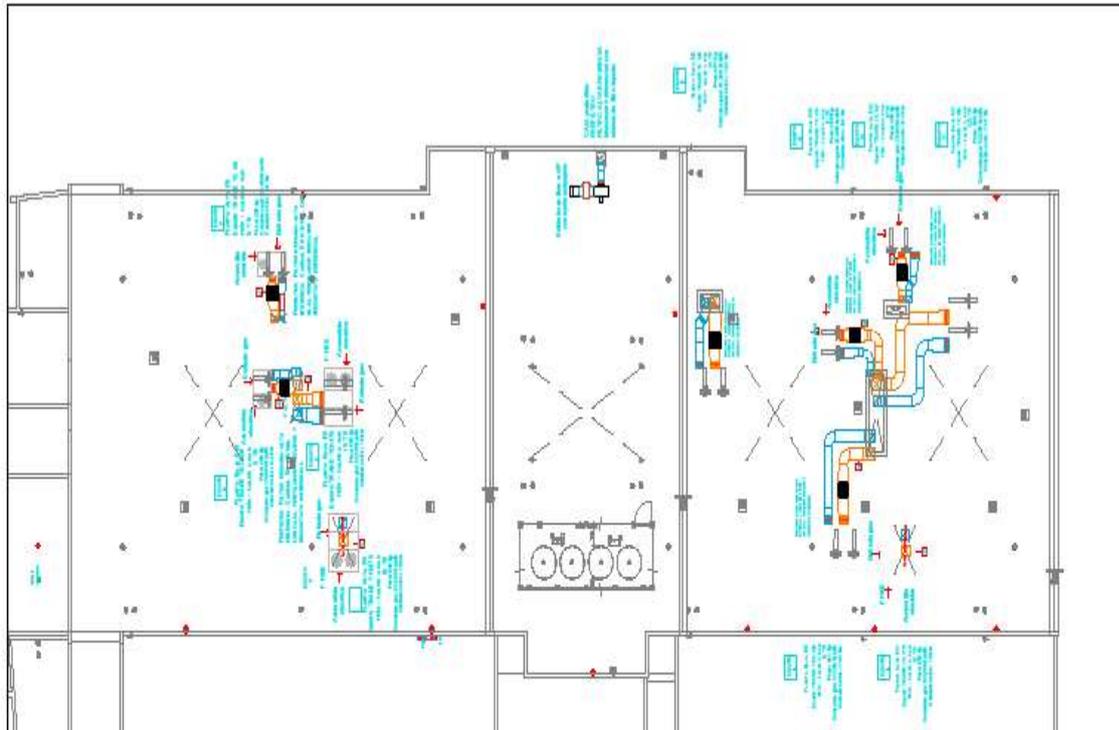



Termomecanica HEC


Plano N° 13


Edificio: 3A


Fecha: 1/6/22

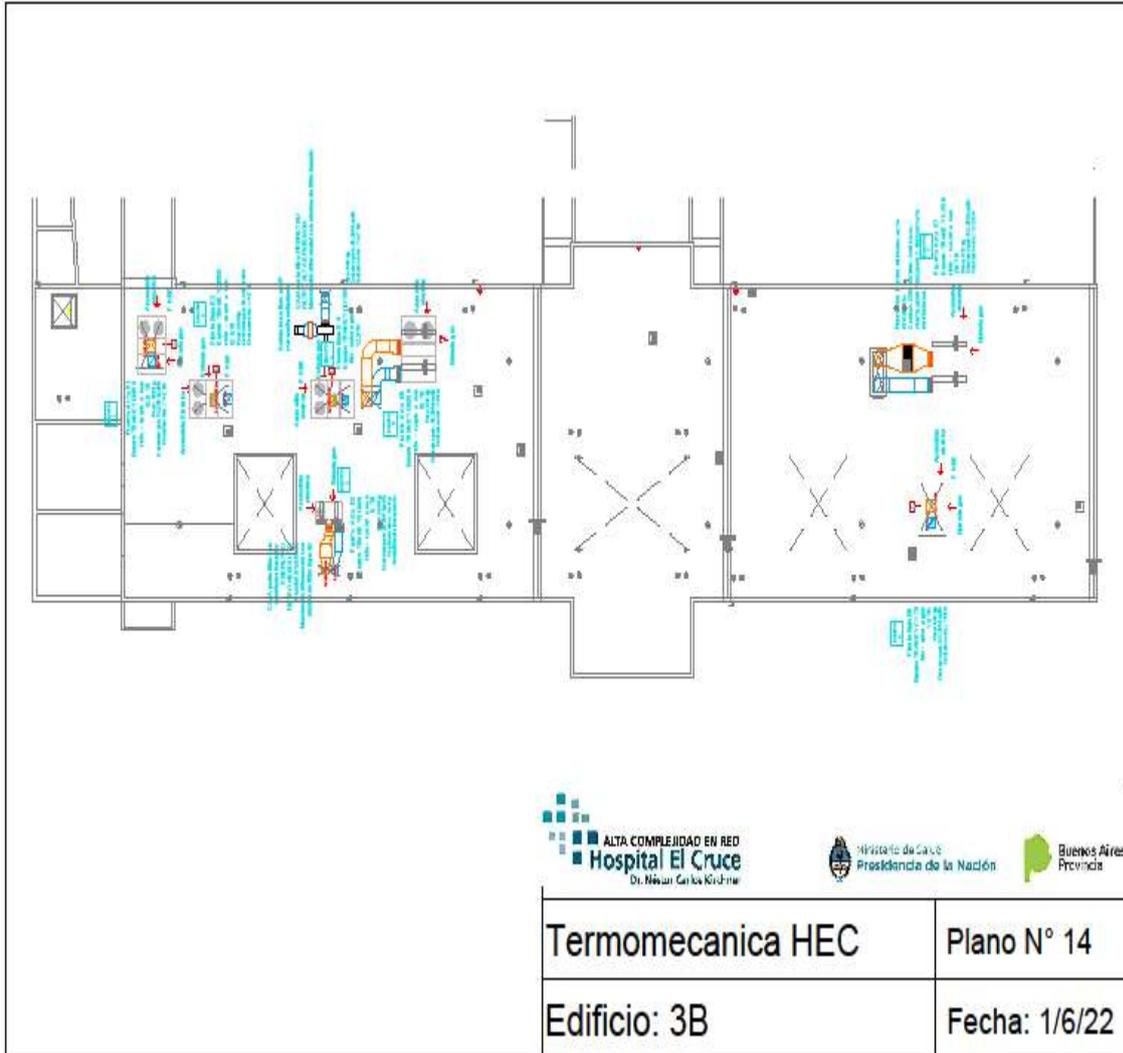

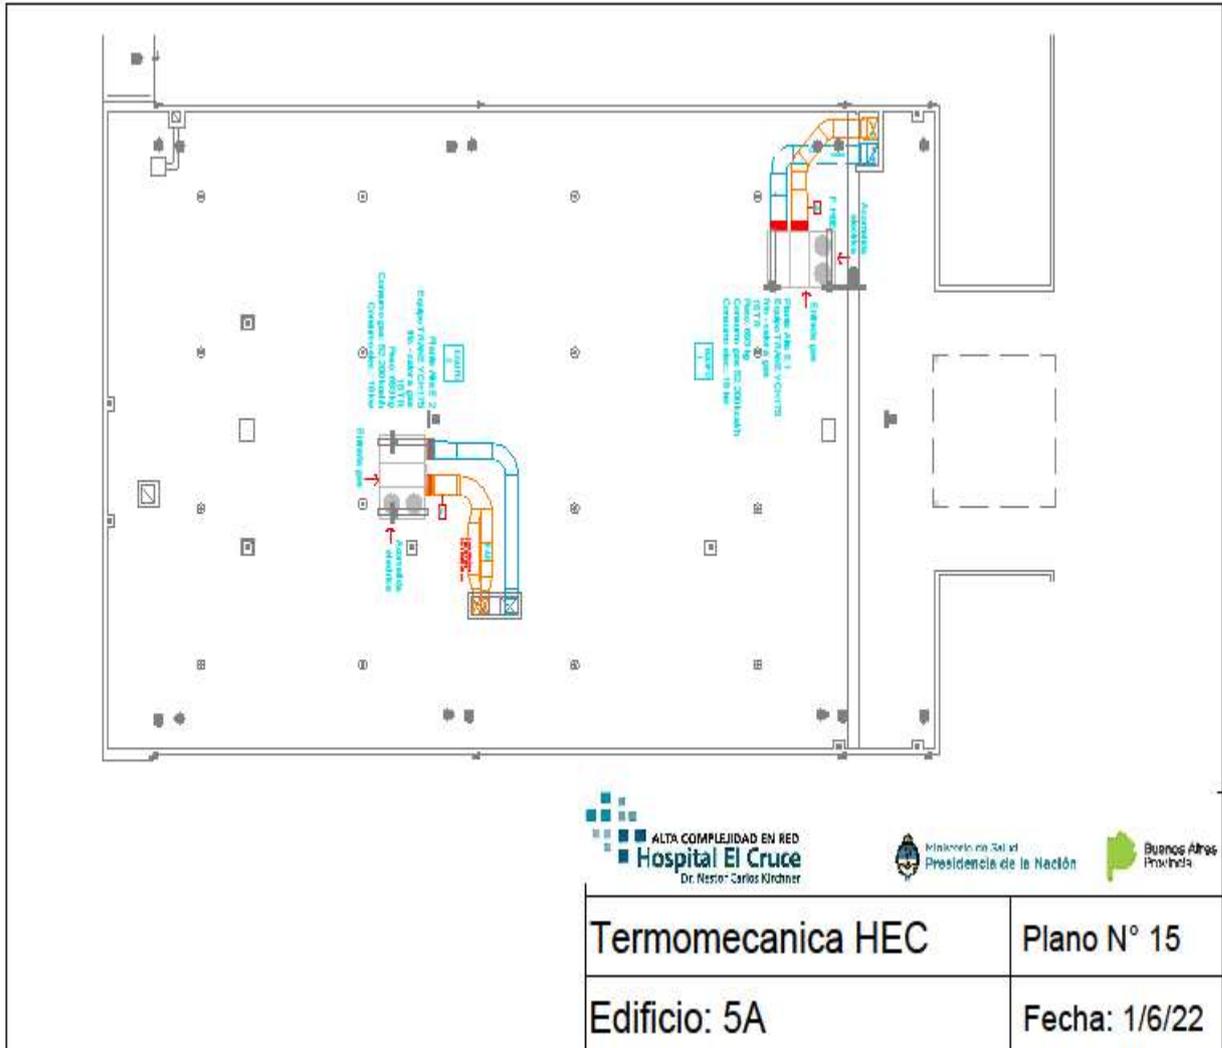

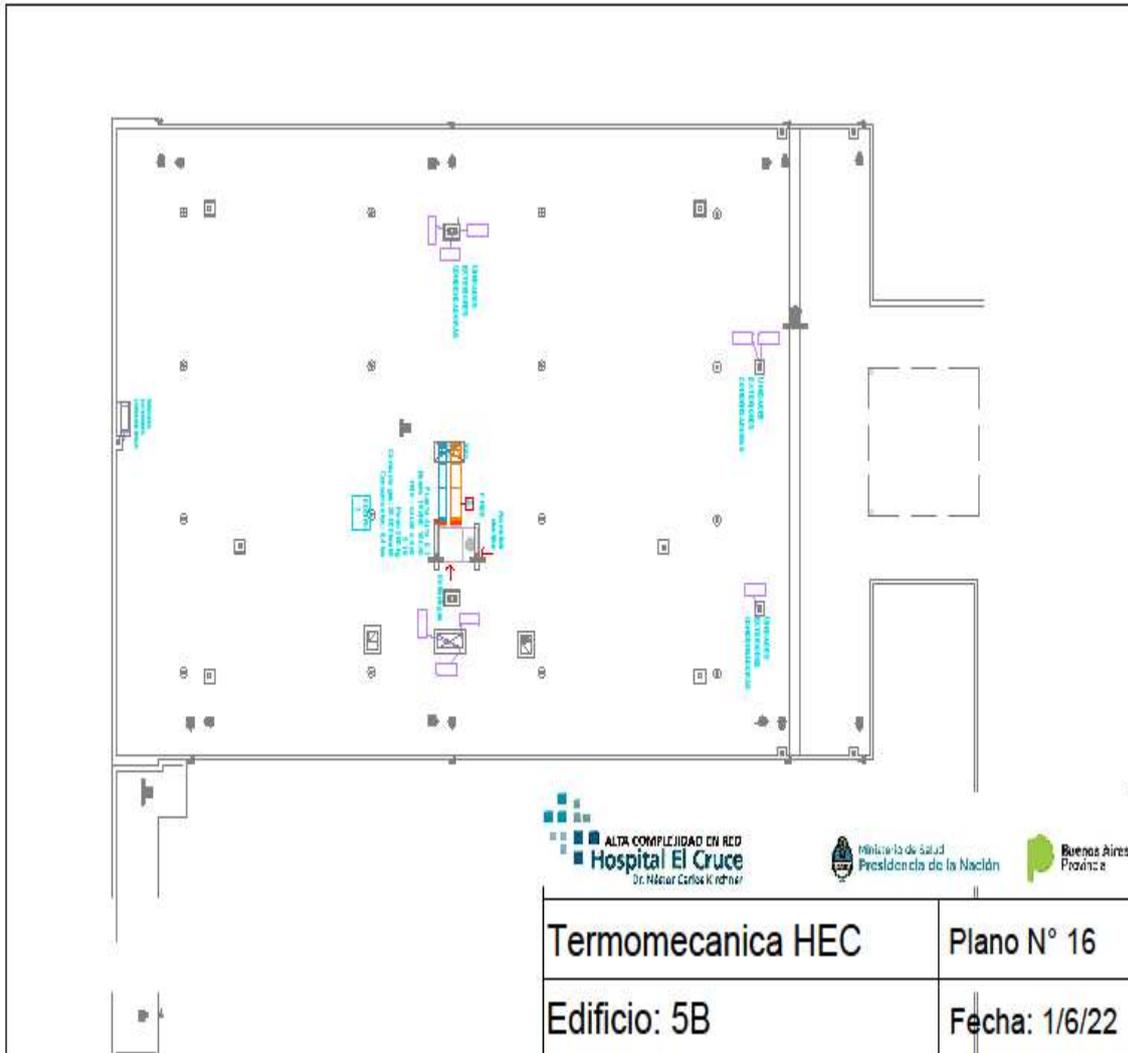

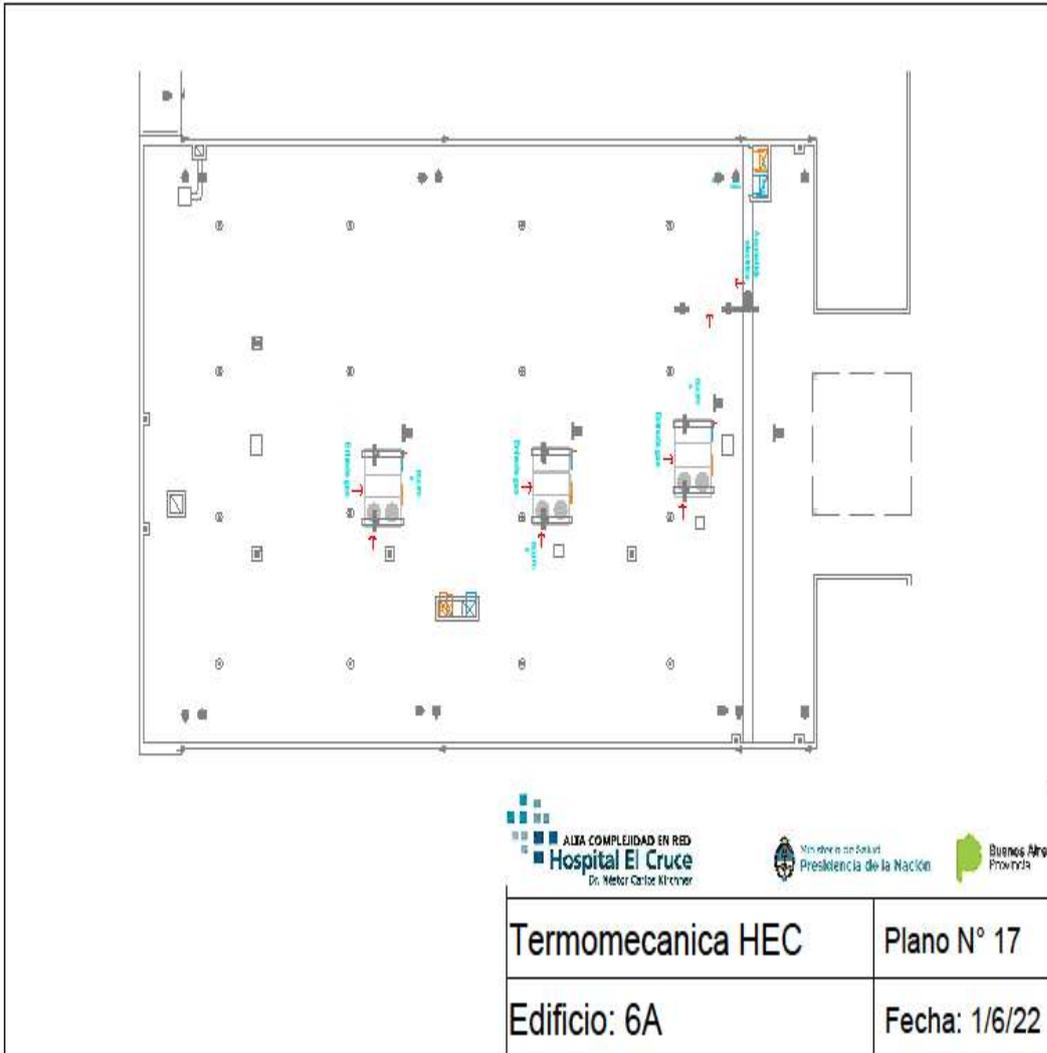

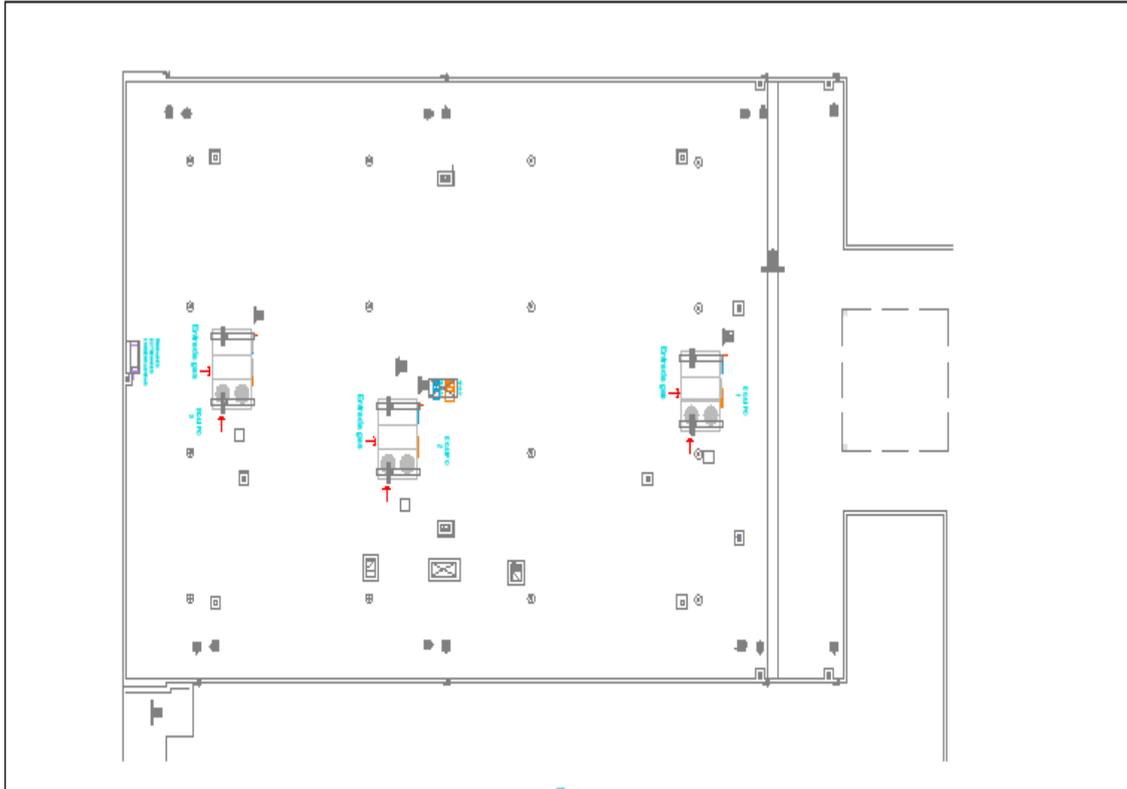

| | |
|-------------------|---------------|
| Termomecanica HEC | Plano N° 18 |
| Edificio: 6B | Fecha: 1/6/22 |

ANEXO IV

FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[El siguiente formulario deberá ser completado por el Oferente, únicamente en ofertas totales menores a \$629.999,99]

Fecha: _____

Licitación Pública: _____

Nosotros, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con lo dispuesto en las Condiciones Particulares, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier otro proceso de compras o contrataciones del Hospital por un período de hasta doce (12) meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en nuestra Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma,

(i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato, si es requerido; o

(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos:

(1) si recibimos comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o

(2) vencido el plazo de nuestra oferta.

Firmada: *[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].*

En calidad de: *[indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]*

Nombre: *[nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[nombre completo del oferente]*